

# Controlli automatici

## Esercitazione n. 1

Introduzione alla simulazione di sistemi di controllo  
in ambiente Matlab-Simulink


## **Cosa vedremo:**

Simulazione dinamica di sistemi LTI a ciclo aperto

Simulazione dinamica di sistemi di controllo LTI in retroazione


# Simulazione dinamica di sistemi LTI a ciclo aperto mediante Simulink

Impariamo ad eseguire la simulazione dinamica a **ciclo aperto** in cui un sistema dinamico LTI descritto dalla generica FdT  $F(s)$  viene sottoposto ad un certo segnale di ingresso  $u(t)$ , e si desidera visualizzarne la risposta forzata  $y(t)$

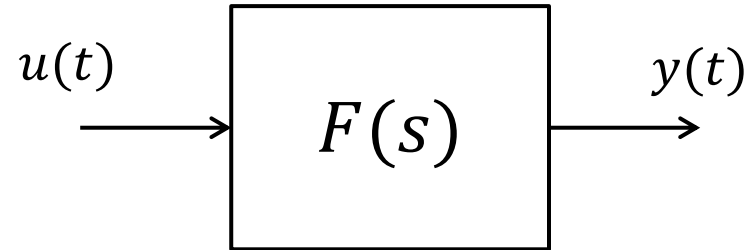

## Es. 1

Piu in dettaglio, ci proponiamo di visualizzare la risposta al gradino di ampiezza 5 ( $u(t) = 5 \delta_{-1}(t)$ ) di un processo del secondo ordine

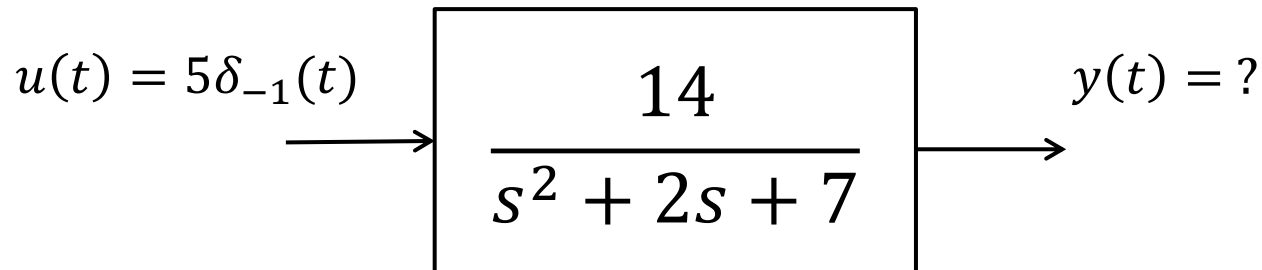

# Realizziamo il modello Simulink

La realizzazione di un modello Simulink per la simulazione dinamica avviene per via grafica, realizzando uno **schema a blocchi** in tutto e per tutto simile a quelli che normalmente disegniamo a lezione per rappresentare i sistemi di controllo.


La realizzazione di un modello Simulink avviene attraverso tre fasi:

- si importano in una pagina bianca di lavoro i **blocchi elementari** necessari per la realizzazione dello schema di simulazione
- si **parametrizzano i blocchi** in modo che implementino le funzionalità desiderate
- si **interconnettono tra loro i blocchi** per realizzare lo schema desiderato

Fatto ciò, si può avviare la simulazione e visualizzarne i risultati

**Si apra Matlab**


# Finestra di avvio di Matlab (rel. R2020b)

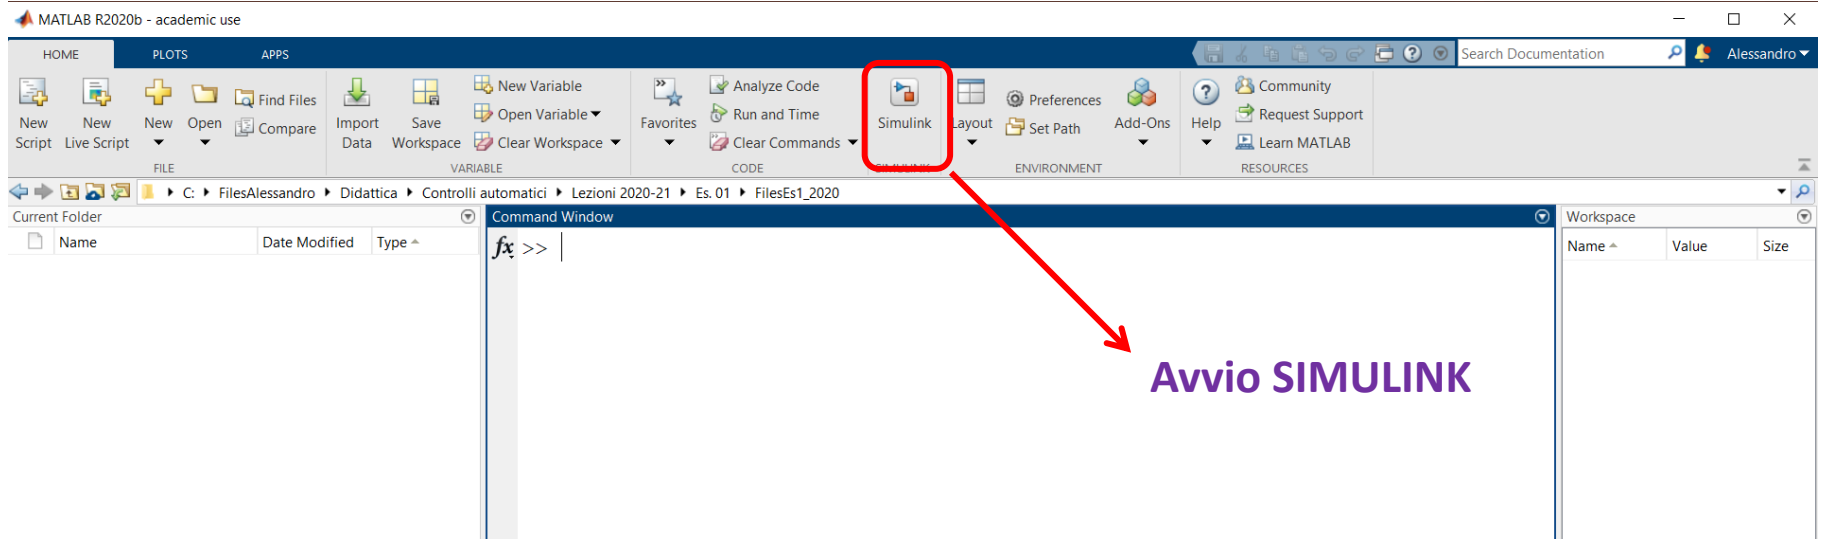

**Avvio SIMULINK**


## Finestra di avvio SIMULINK

Dalla finestra di avvio di Matlab,  
apriamo Simulink.  
Si apre la relativa finestra di avvio:

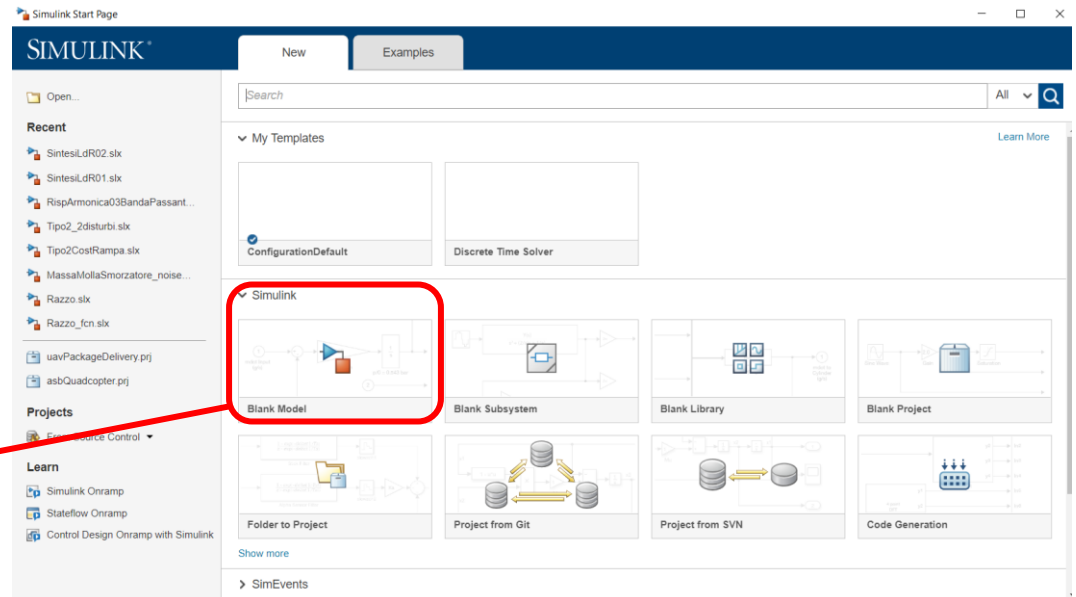


**Apertura di un Blank Model**

# Modello Simulink in bianco

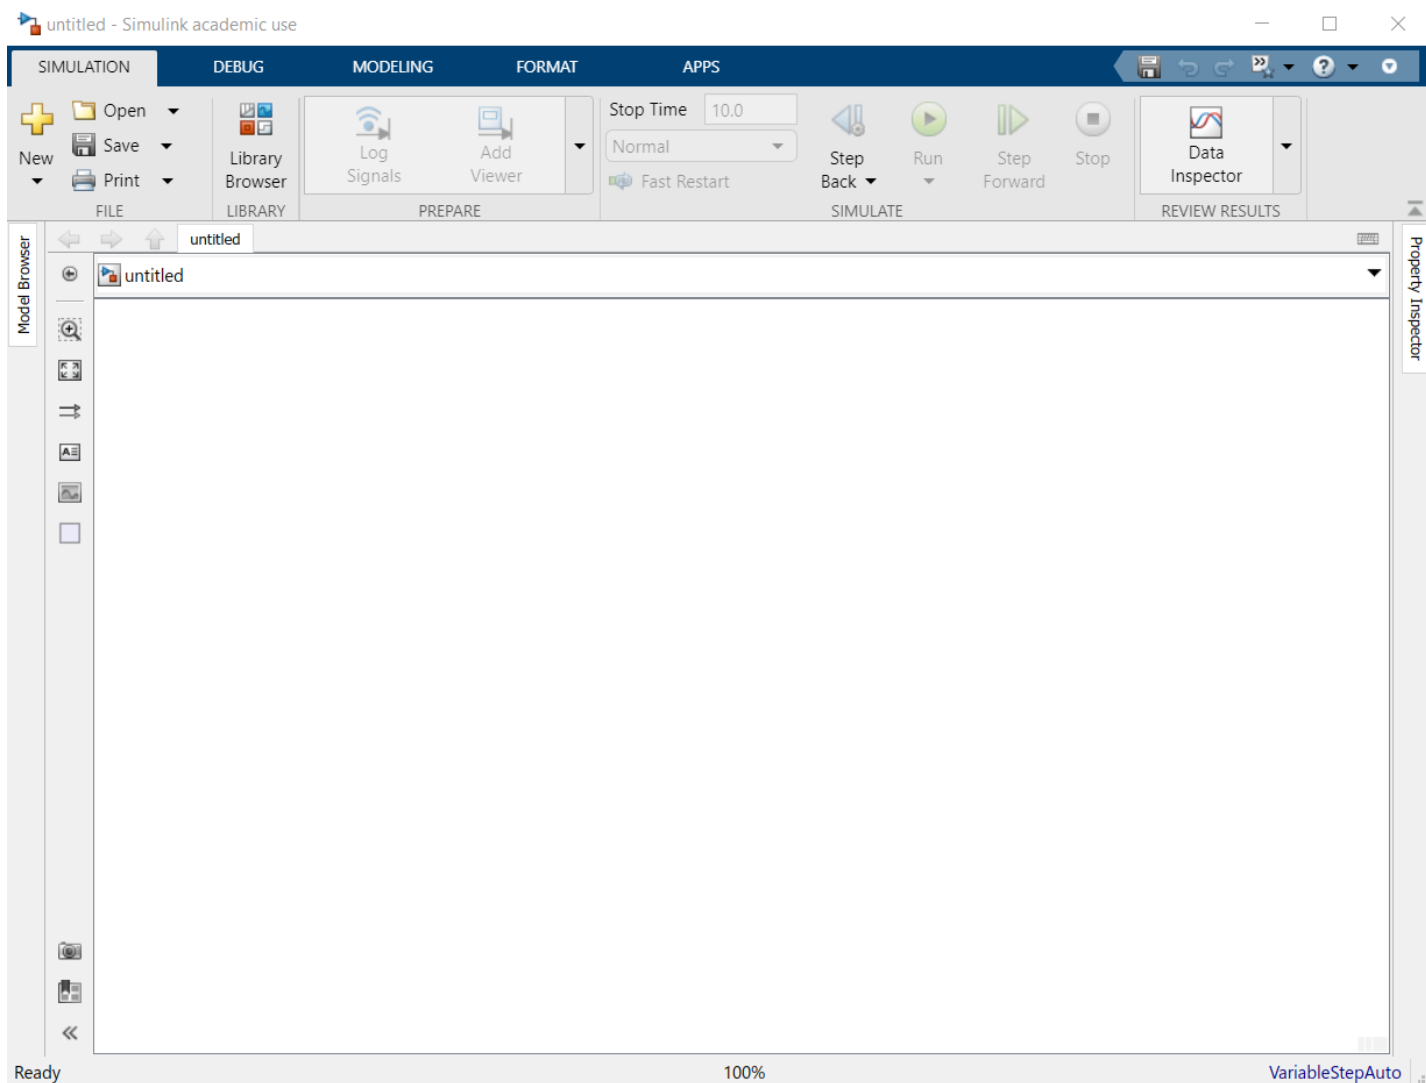


La realizzazione di modelli di simulazione dinamica avviene per via grafica **assemblando fra loro all'interno della pagina di lavoro un certo numero di blocchi Simulink**, in modo da implementare le funzionalità desiderate.

I blocchi Simulink sono allocati all'interno di **librerie**. E' possibile accedere al «Library browser» cliccando il relativo pulsante nella finestra che ospita il modello in bianco (Menu: «SIMULATION»)

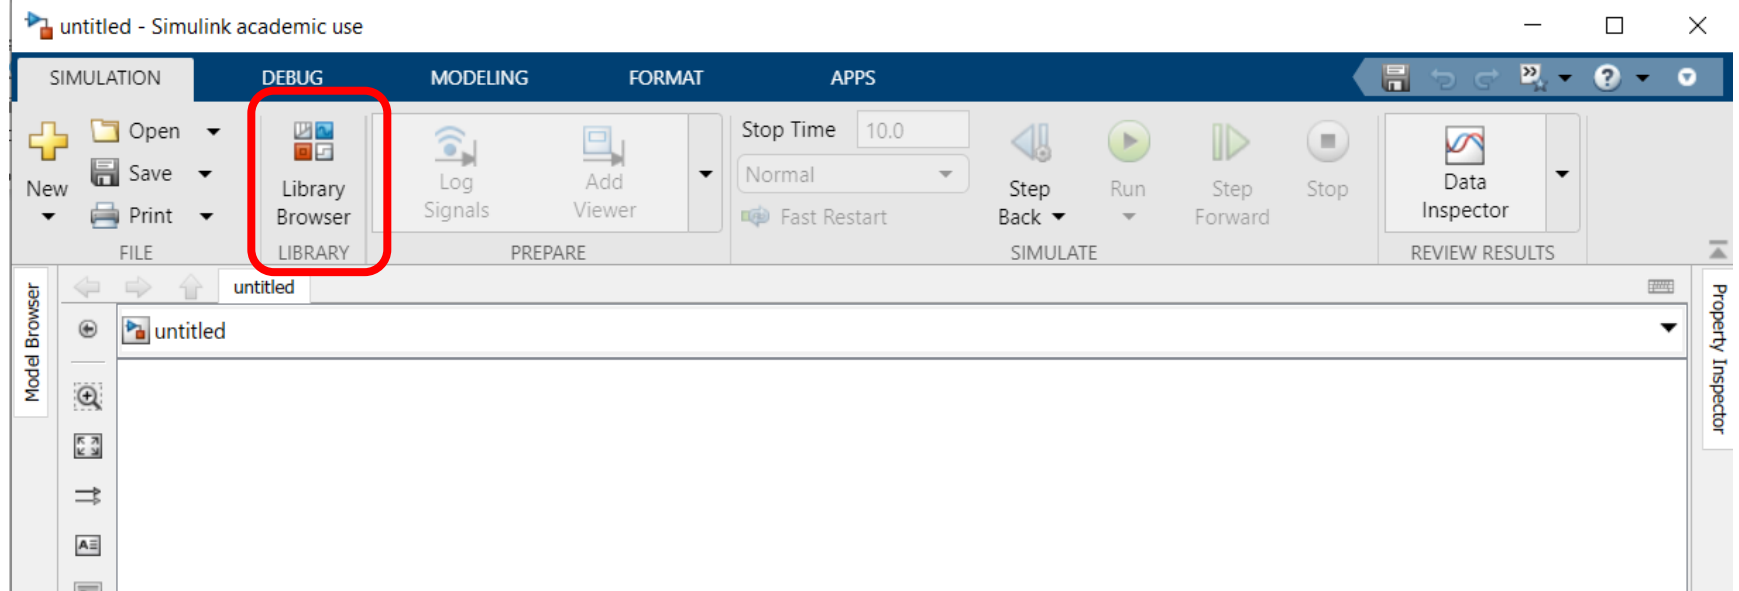

# Simulink Library Browser

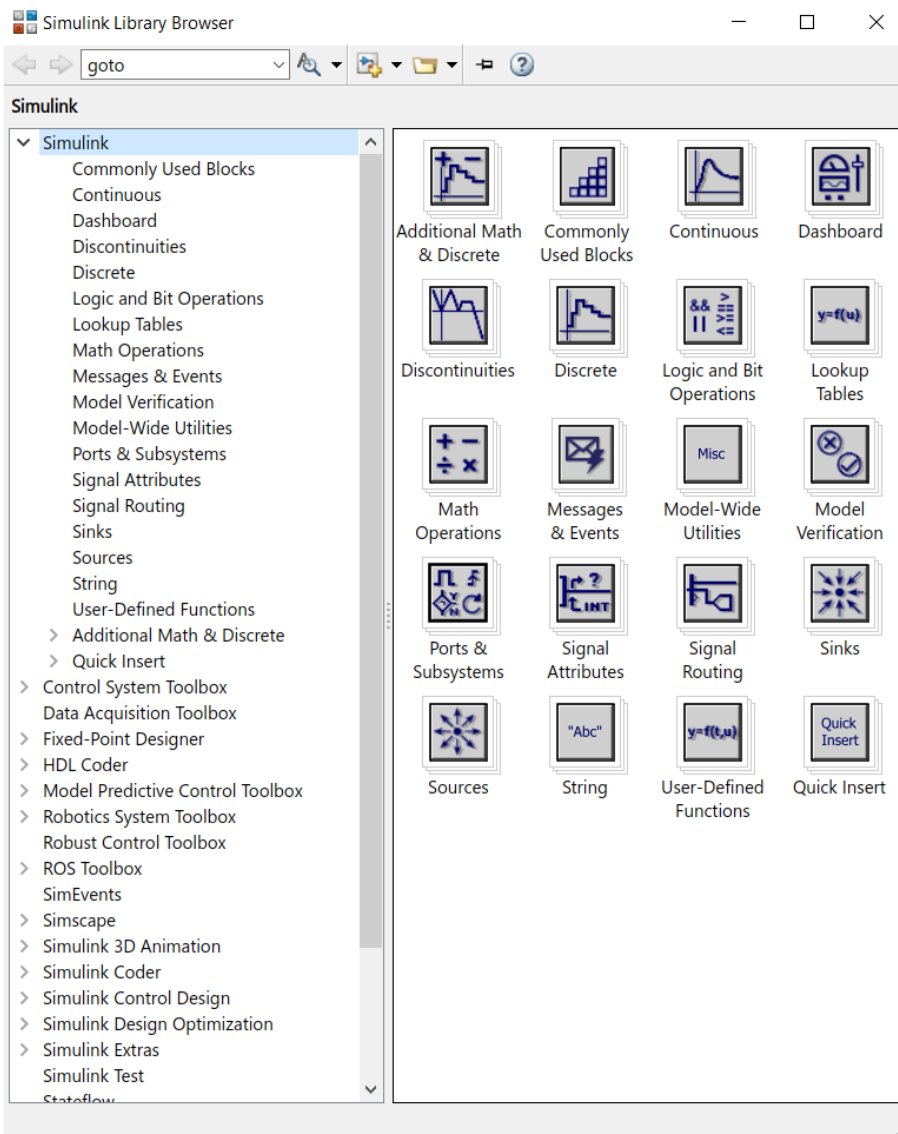


**Contiene le librerie di blocchi elementari SIMULINK, da quelli di base fino a quelli più sofisticati orientati a particolari applicazioni**



Per realizzare lo schema a blocchi associato ad una simulazione dinamica a ciclo aperto sono sufficienti **tre blocchi elementari** Simulink:

- 1 un blocco elementare che implementi una FdT
- 2 un blocco elementare che generi il segnale di ingresso
- 3 un blocco elementare «oscilloscopio» che consenta la visualizzazione del segnale di uscita

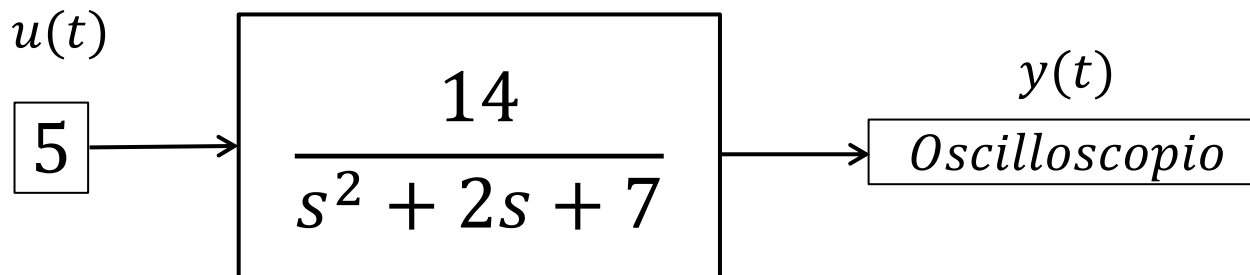


Nella pagina di lavoro Simulink, andremo a “disegnare” una rappresentazione analoga a quella riportata qui sopra

Importiamo nella pagina di lavoro il blocco “Transfer Fcn” (funzione di trasferimento), che si trova nella sotto-libreria “Continuous” della libreria principale “Simulink”

E’ uno dei blocchi (non l’unico) per mezzo dei quali si possono realizzare in ambiente Simulink delle funzioni di trasferimento

L’importazione dei blocchi nella pagina di lavoro si effettua con il mouse mediante drag-and-drop

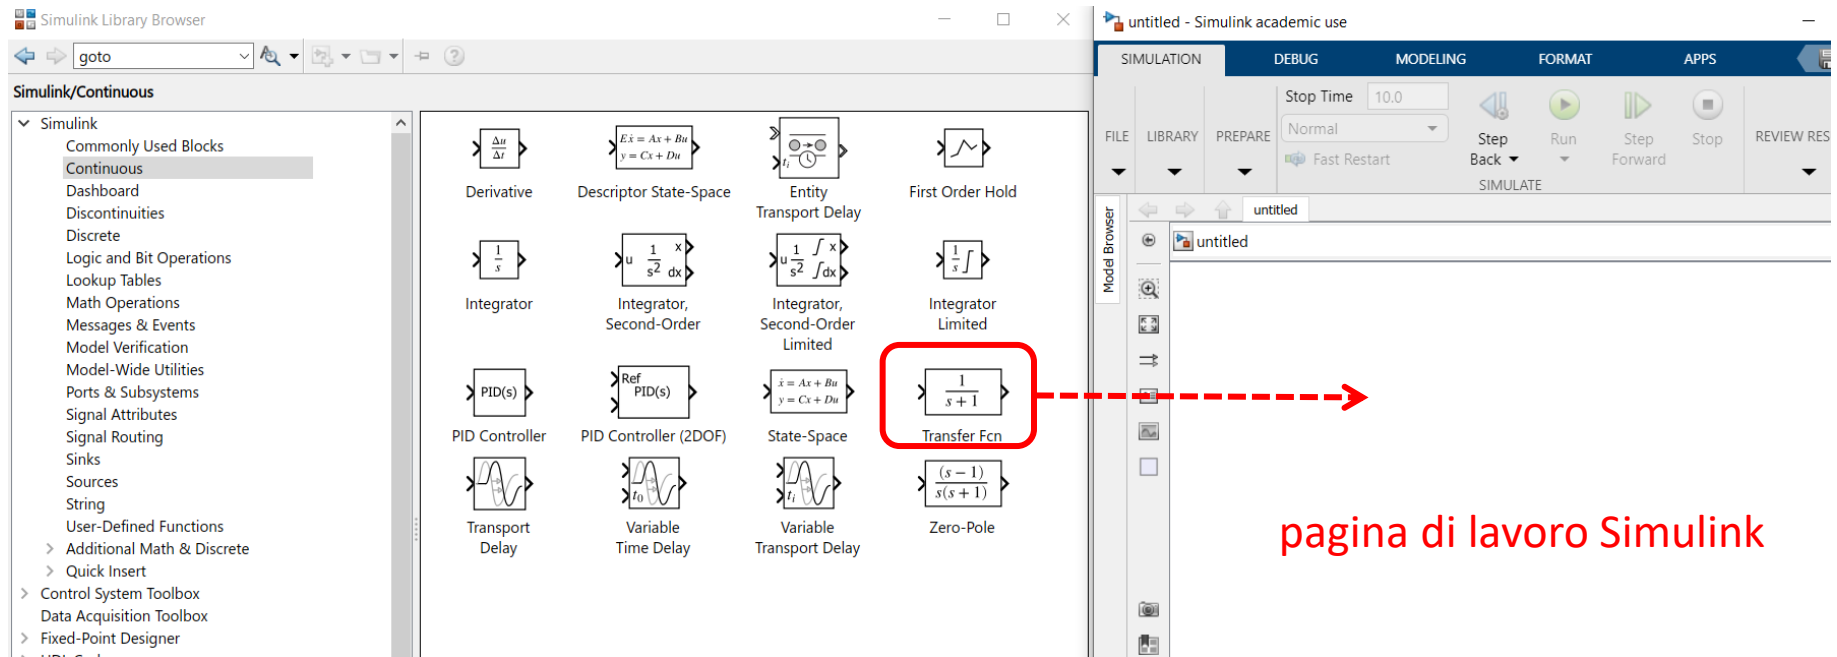


Ora importiamo il blocco necessario per generare il segnale di ingresso costante.

Tale blocco si chiama `Constant`, e si trova nella sotto-libreria “`Sources`” della libreria principale “`Simulink`”, che contiene una ampia varietà di blocchi elementari preposti alla **generazione di segnali**


**Disponiamo i blocchi come nella figura a lato**

Si noti che il blocco `Constant` possiede unicamente un terminale di uscita, mentre invece il blocco `Transfer Fcn` possiede un terminale di ingresso ed un terminale di uscita, come è lecito attendersi.

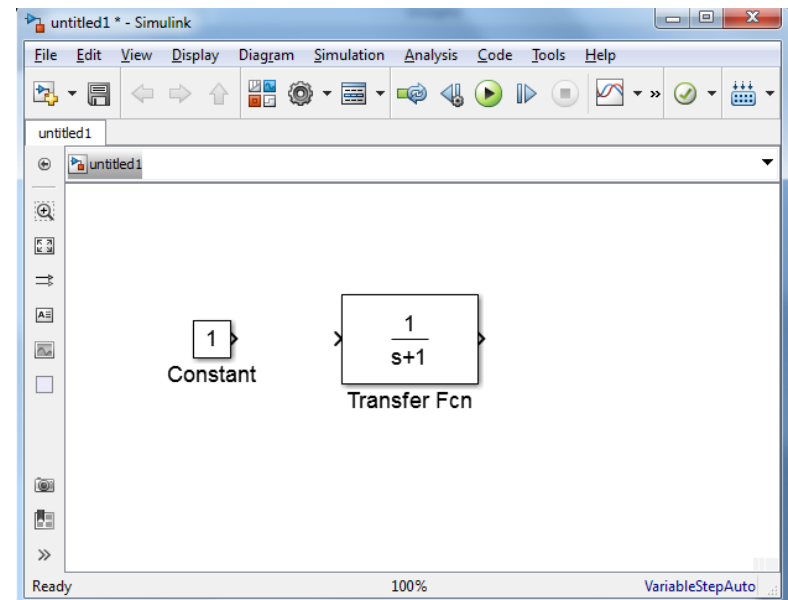


## Interconnettiamo I due blocchi.

Il tracciamento di una connessione si effettua portandosi con il mouse nel punto di inizio della linea di connessione (quindi nel terminale di uscita del blocco Constant), premendo il tasto sinistro, e successivamente portandosi con il mouse - mantenendo premuto il tasto - verso il punto di destinazione, in questo caso il terminale di ingresso del blocco Transfer Fcn.

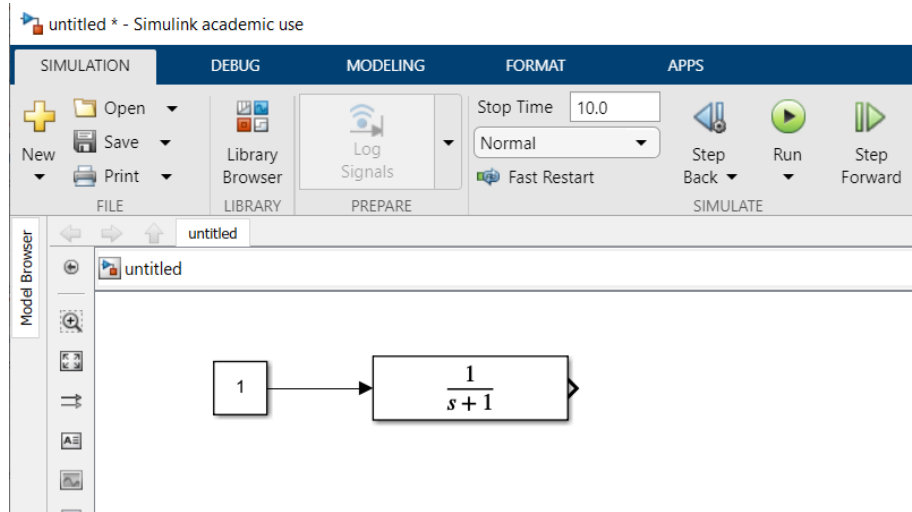



Per effettuare un collegamento tra due blocchi vi è anche una **procedura rapida**. Si deve selezionare il blocco di origine (cliccandovi sopra), e si deve successivamente selezionare il blocco di destinazione con il **tasto ctrl premuto**.

Di default, il blocco Constant è parametrizzato per generare un segnale costante di ampiezza unitaria, mentre il blocco Transfer Fcn è parametrizzato di default con la FdT  $\frac{1}{s+1}$

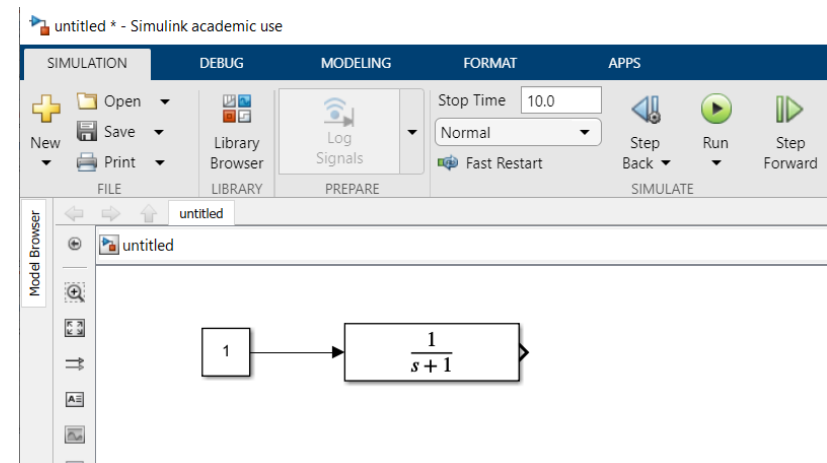


Facendo doppio click su un blocco, si accede alla sua finestra di parametrizzazione.

Il blocco Constant va riconfigurato modificando l'ampiezza del gradino da 1 a 5.

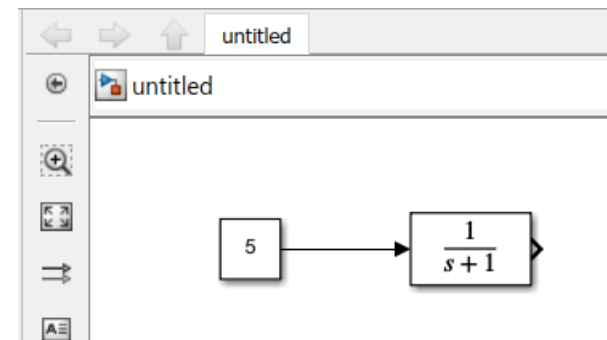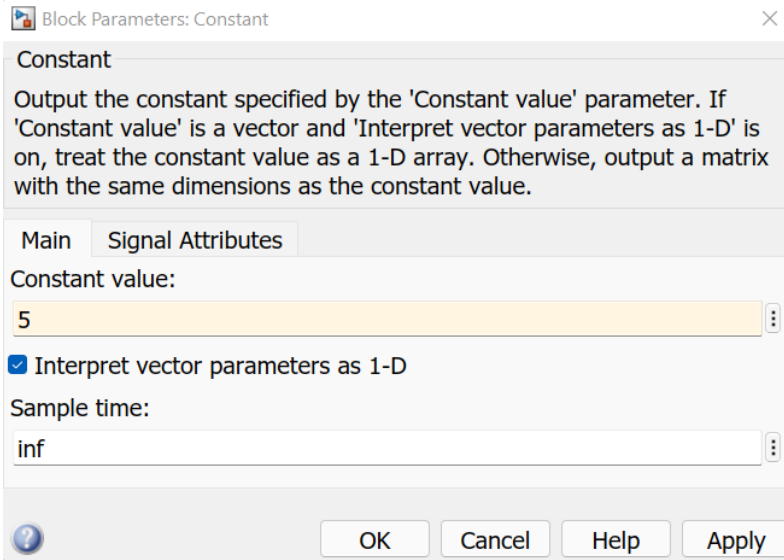

Dobbiamo inoltre configurare il blocco Transfer Fcn.  
Apriamone la finestra di parametrizzazione

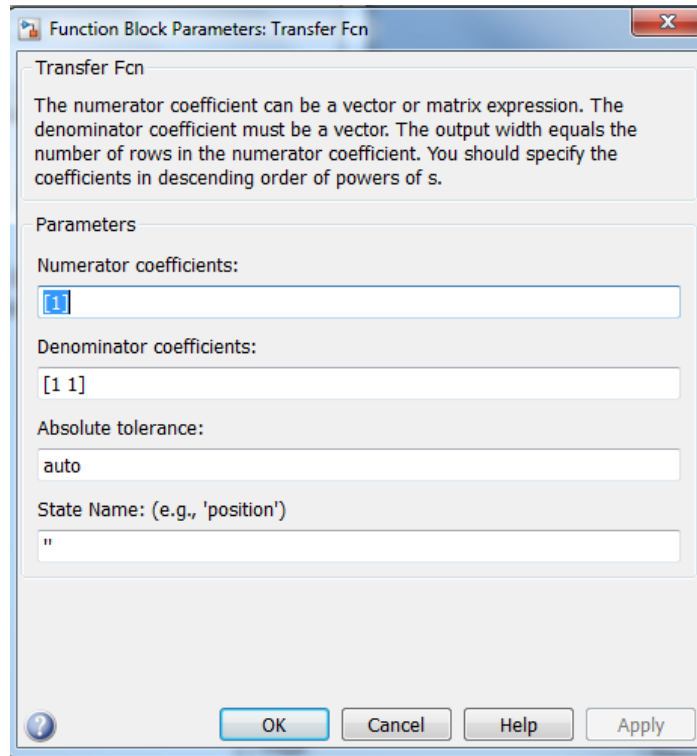

## Parametrizzazione del blocco Transfer Function


Il blocco deve rappresentare la FdT

$$F(s) = \frac{14}{s^2 + 2s + 7}$$

Si devono specificare i **coefficienti dei polinomi a numeratore e denominatore** della FdT utilizzando la notazione Matlab per la rappresentazione dei polinomi (un vettore che contiene i coefficienti del polinomio **in ordine decrescente** rispetto alle potenze di s)

$$14 \Rightarrow [14]$$

$$s^2 + 2s + 7 \Rightarrow [1 \ 2 \ 7]$$

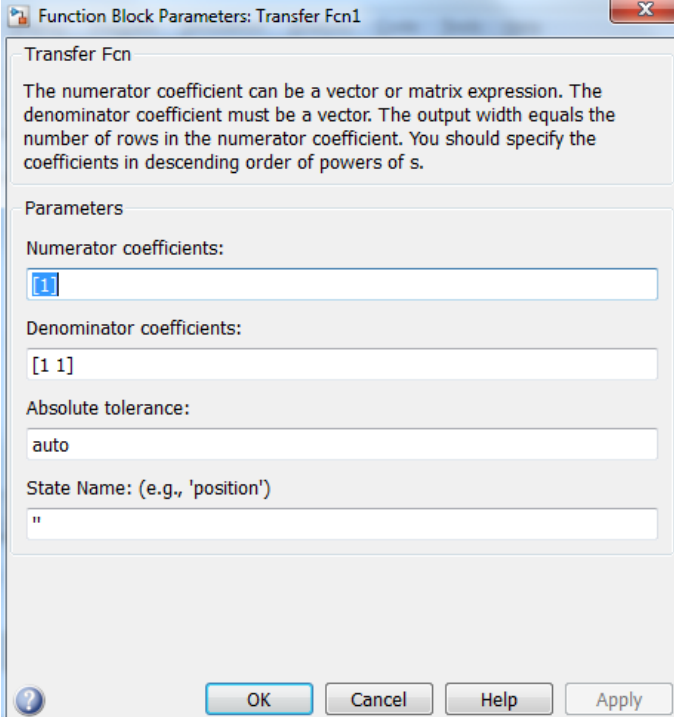

Function Block Parameters: Transfer Fcn1

Transfer Fcn

The numerator coefficient can be a vector or matrix expression. The denominator coefficient must be a vector. The output width equals the number of rows in the numerator coefficient. You should specify the coefficients in descending order of powers of s.

Parameters

Numerator coefficients:

1

Denominator coefficients:

[1 1]

Absolute tolerance:

auto

State Name: (e.g., 'position')

"

OK Cancel Help Apply

Altri esempi:


$$s \Rightarrow [1 \ 0]$$

$$s^4 - 2s^3 + 3s + 2 \Rightarrow [1 \ -2 \ 0 \ 3 \ 2]$$

$$s(s + 1) = s^2 + s \Rightarrow [1 \ 1 \ 0]$$

$$s^3 + 4 \Rightarrow [1 \ 0 \ 0 \ 4]$$

Il blocco deve essere pertanto parametrizzato nella seguente maniera.

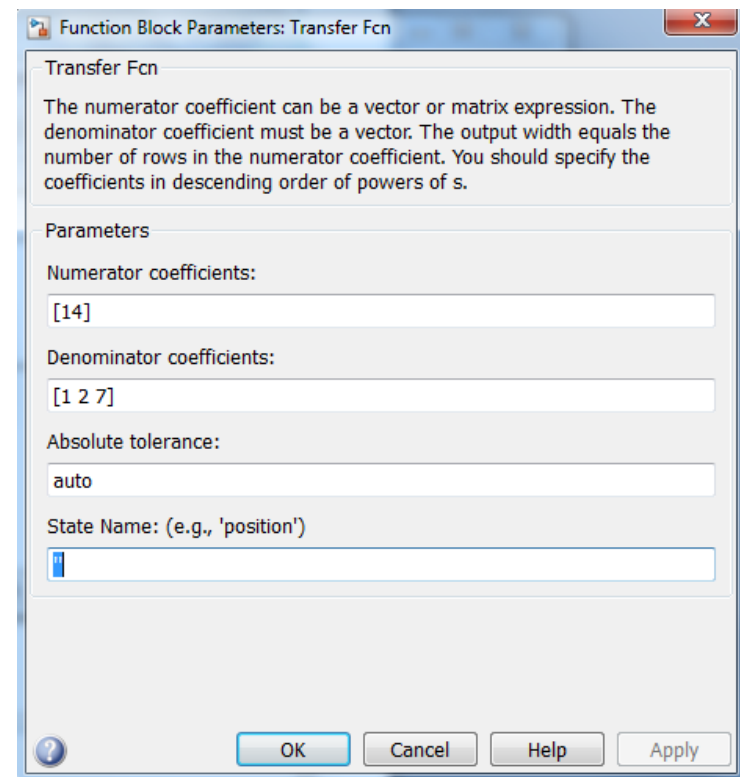

Function Block Parameters: Transfer Fcn

Transfer Fcn

The numerator coefficient can be a vector or matrix expression. The denominator coefficient must be a vector. The output width equals the number of rows in the numerator coefficient. You should specify the coefficients in descending order of powers of s.

Parameters

Numerator coefficients:  
[14]


Denominator coefficients:  
[1 2 7]

Absolute tolerance:  
auto

State Name: (e.g., 'position')  
[ ]

Buttons: ? OK Cancel Help Apply

Dopo aver premuto il tasto OK, l'aspetto del blocco Transfer Fcn nella pagina di lavoro cambia, e visualizza al proprio interno la FdT avente i parametri scelti (eventualmente il blocco deve essere ingrandito affinché la visualizzazione sia corretta)

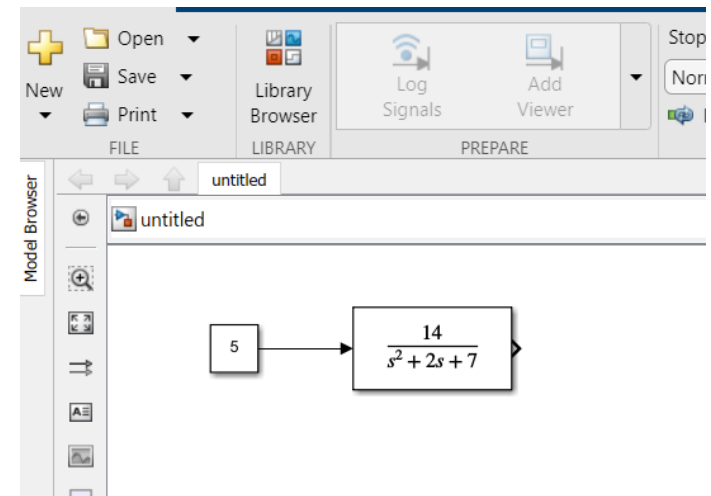




Ora importiamo il blocco “**Scope**” (oscilloscopio), che consente la visualizzazione di un segnale.

Il blocco Scope sta nella sotto-libreria “**Sinks**” della libreria principale “**Simulink**”. Dopo averlo importato nella pagina di lavoro, colleghiamone il terminale di ingresso al terminale di uscita del blocco Transfer Fcn.

Impostare nella casella **Stop Time** la durata della simulazione (il valore di default è 10 secondi, scegliamo di eseguire la simulazione dinamica per **8 secondi**), e cliccare sul **pulsante Run** per avviare la simulazione.

Pulsante «Run»

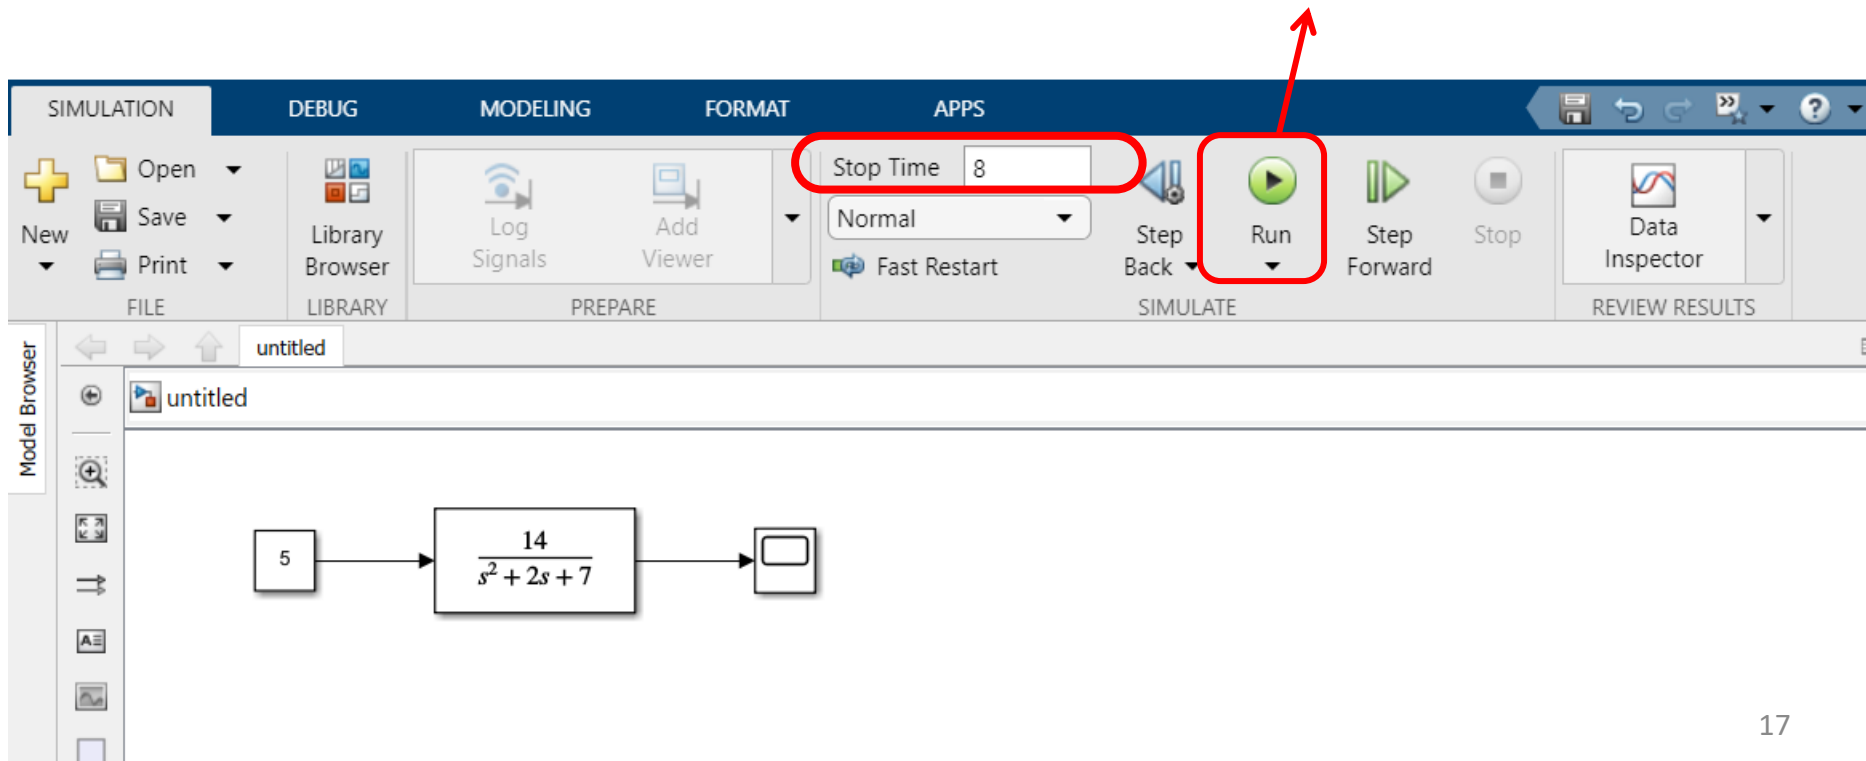

Prima di fare doppio click sul blocco Scope e visualizzare la risposta, ne valutiamo «su carta» alcuni parametri caratteristici mediante le formule viste a lezione (il medesimo esempio è analizzato nella dispensa «05-Sistemi Dinamici Elementari»)

$$F(s) = \frac{14}{s^2 + 2s + 7}$$

$F(s)$  è asintoticamente stabile in quanto il polinomio caratteristico è di secondo grado ed ha tutti i coefficienti di segno concorde.

Guadagno statico  $\mu = F(0) = 2$

Valore di regime della risposta all'ingresso  $u(t) = 5 \delta_{-1}(t)$  [T.F.R.G.]  $y_{\infty} = 5 \cdot \mu = 10$

Radici di un polinomio:

Poli: `>> poli=roots([1 2 7])`

$$p_{1,2} = -1 \pm 2.449i$$

```
Command Window

poli =

-1.0000 + 2.4495i
-1.0000 - 2.4495i
```

$$p_{1,2} = -1 \pm 2.449i = a + bj$$


Parte reale:  $a = -1$

Parte immaginaria:  $b = \pm 2.449$

Smorzamento  $\xi = -\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = 0.37$

Pulsazione naturale  $\omega_n = \sqrt{a^2 + b^2} = 2.69$

```
clc
a=-1;
b=2.499;
csi=-a/sqrt(a^2+b^2)
omegan=sqrt(a^2+b^2)
```

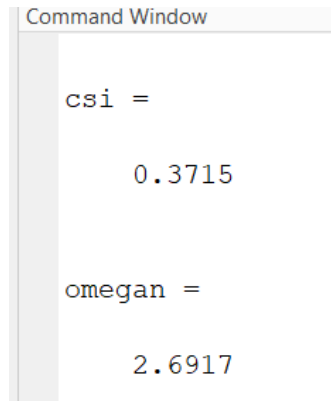

```
Command Window

csi =

    0.3715

omegan =


    2.6917
```

## Sovraelongazione percentuale

$$S_{\%} = 100e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$\xi \approx 0.37$$

$$S_{\%} \approx 28$$

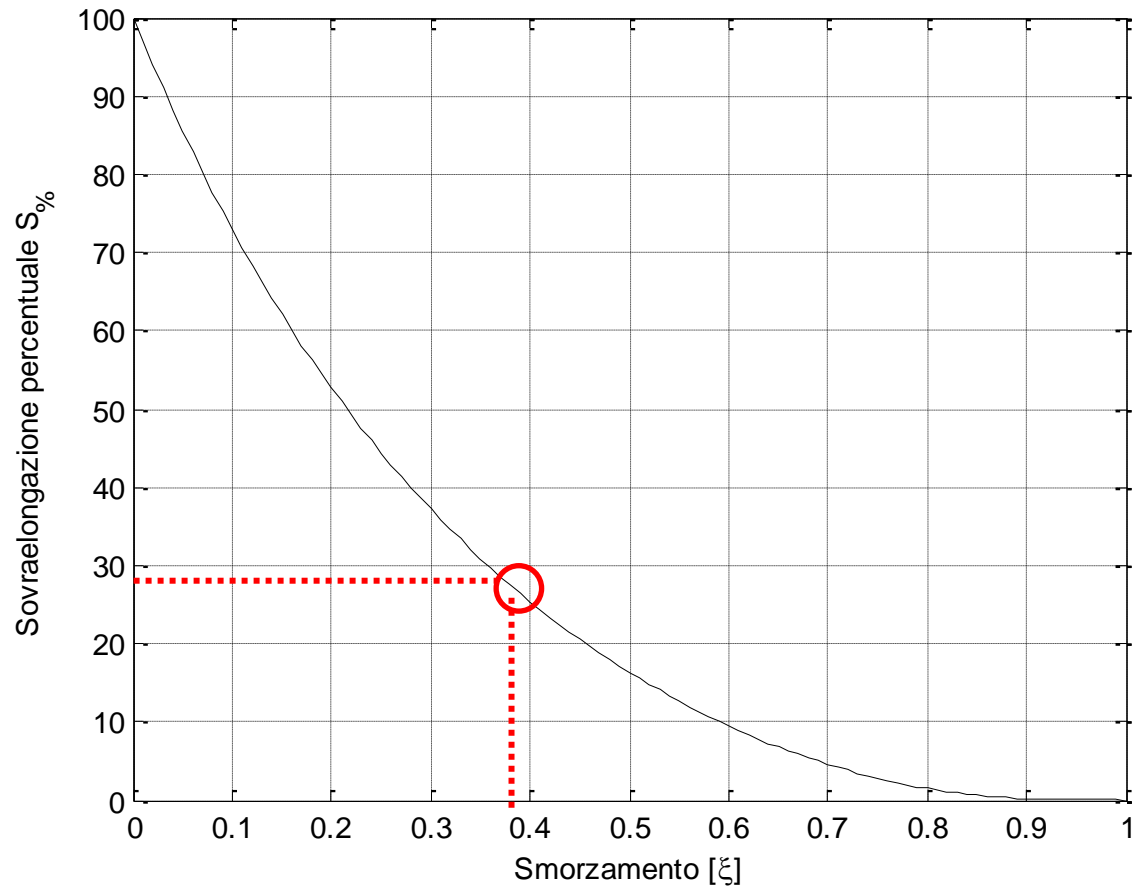

Il valore massimo dell'uscita durante il transitorio sarà pertanto


$$y_{max} = y_{\infty} + 0.28y_{\infty} = 1.28 y_{\infty} = 12.8$$

$$\tau_{eq} = \frac{1}{\xi \omega_n} = 1 \text{ s}$$


Costante di tempo equivalente e tempi di assestamento

	$T_{a5\%}$	$T_{a2\%}$	$T_{a1\%}$
$F(s) = \frac{\mu \omega_n^2}{(s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2)}$	$3\tau_{eq}$	$3.9 \tau_{eq}$	$4.6 \tau_{eq}$
$F(s) = \frac{14}{s^2 + 2s + 7}$	$3 \text{ s}$	$3.9 \text{ s}$	$4.6 \text{ s}$

Ora dopo avere eseguito la simulazione, fare doppio click sul blocco “Scope”. La risposta possiede le caratteristiche attese

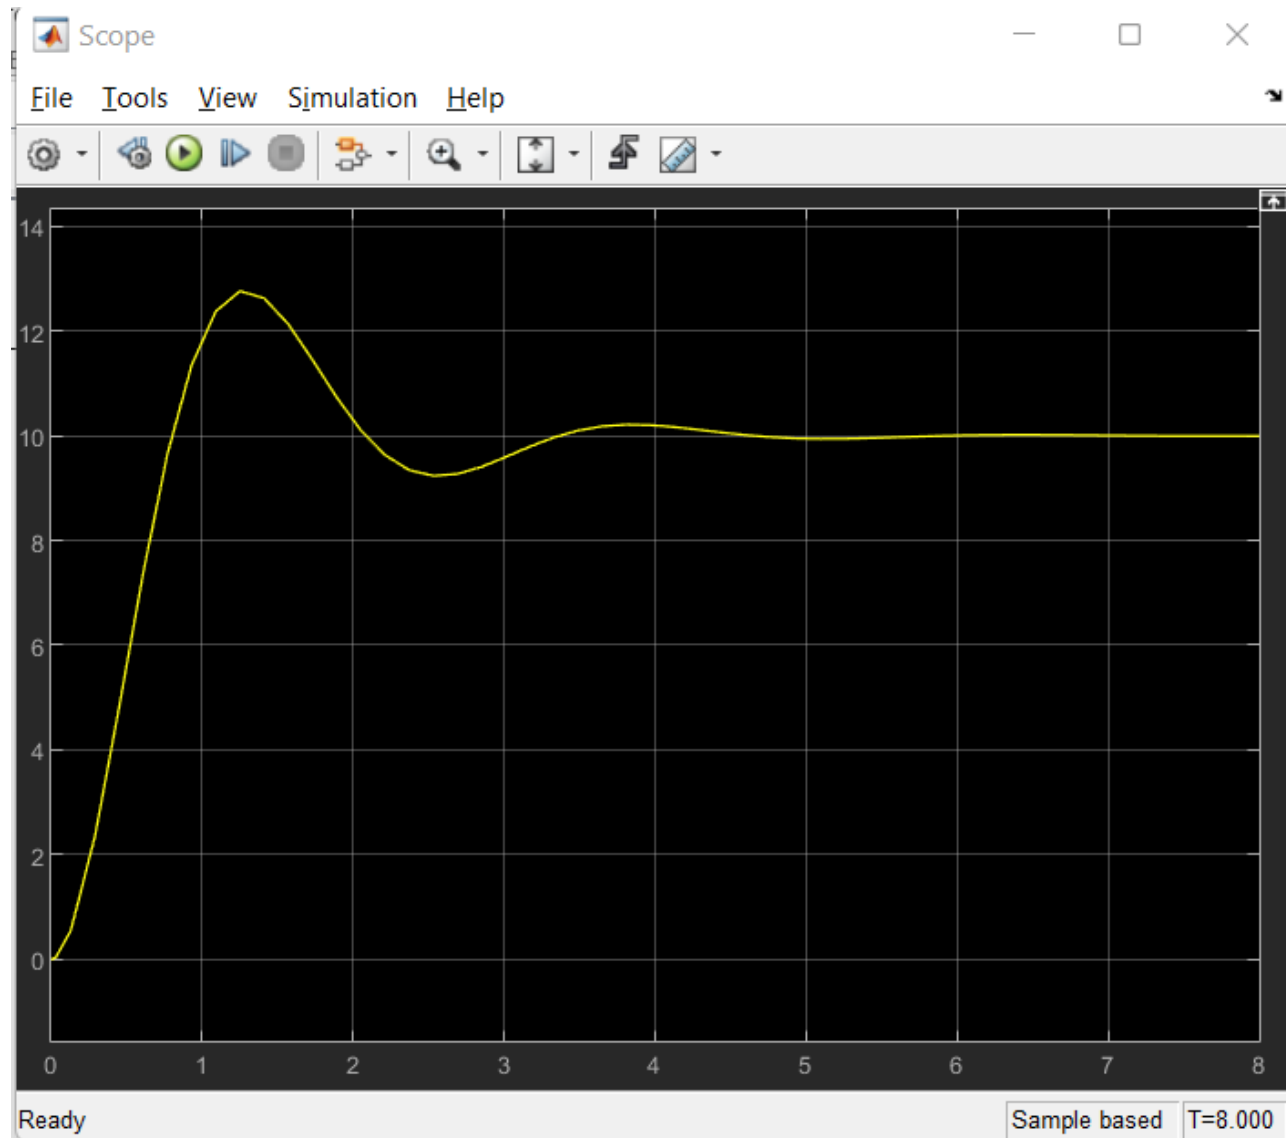

**FILE: Esemplio01.slx**

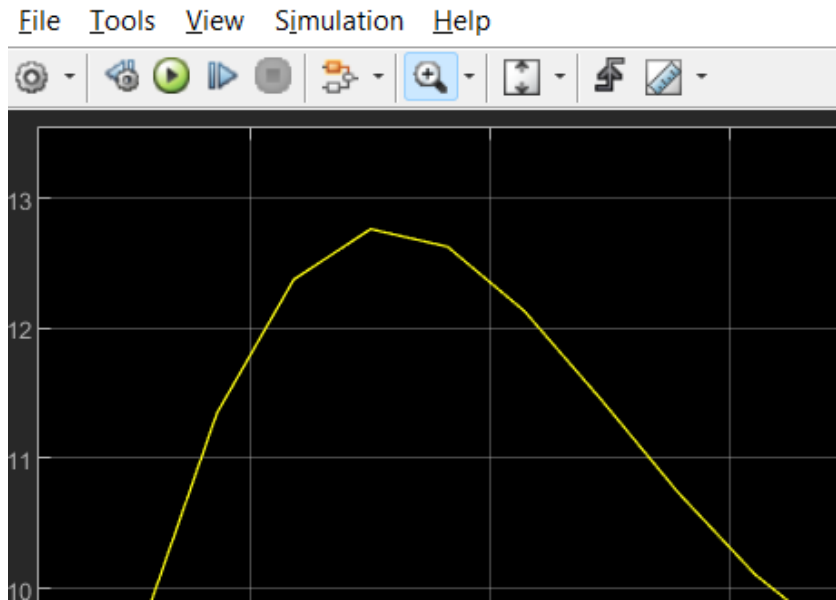

## Grafico “spigoloso”

Il grafico è stato realizzato interpolando un numero di punti insufficiente (l'uscita del sistema è stata calcolata in corrispondenza di un numero insufficiente di istanti temporali tali da non consentire la creazione di un grafico sufficientemente regolare)

Dobbiamo modificare i parametri di configurazione del “**solver**”, che definisce (fra le altre cose) il passo di discretizzazione temporale che viene impiegato nella esecuzione del modello (cioè nella **risoluzione numerica della equazione differenziale** associata al modello).

Fare click con il tasto destro in qualunque punto dello schema e scegliere dal menu «Model Configuration Parameters» (Ctrl+E).

Search

**Solver**

- Data Import/Export
- Math and Data Types
- ▶ Diagnostics
- Hardware Implementation
- Model Referencing
- Simulation Target

Simulation time

Start time: 0.0 Stop time: 8

Solver selection

Type: Fixed-step Solver: auto (Automatic solver selection)

▼ Solver details

Fixed-step size (fundamental sample time): 0.01


Nel menu Solver impostare il Solver Type ed il Fixed Step Size come in figura. In questo modo **i segnali della simulazione saranno aggiornati (ricalcolati) ogni 0.01 secondi.**

Queste impostazioni vanno eseguite ogni volta che si apre un nuovo modello vuoto (è possibile creare un template di configurazione che consente di creare direttamente un nuovo modello con le impostazioni desiderate)

Naturalmente se si avesse necessita di simulare un sistema dinamico in cui i segnali variano molto rapidamente la scelta di 0.01 secondi per il fixed-step size potrebbe diventare non più appropriata, ed il valore dovrebbe essere ulteriormente ridotto.



E' disponibile una ampia varietà di solutori numerici. Nello screenshot sottostante sono riportate le varie opzioni di scelta per i solutori a passo fisso.

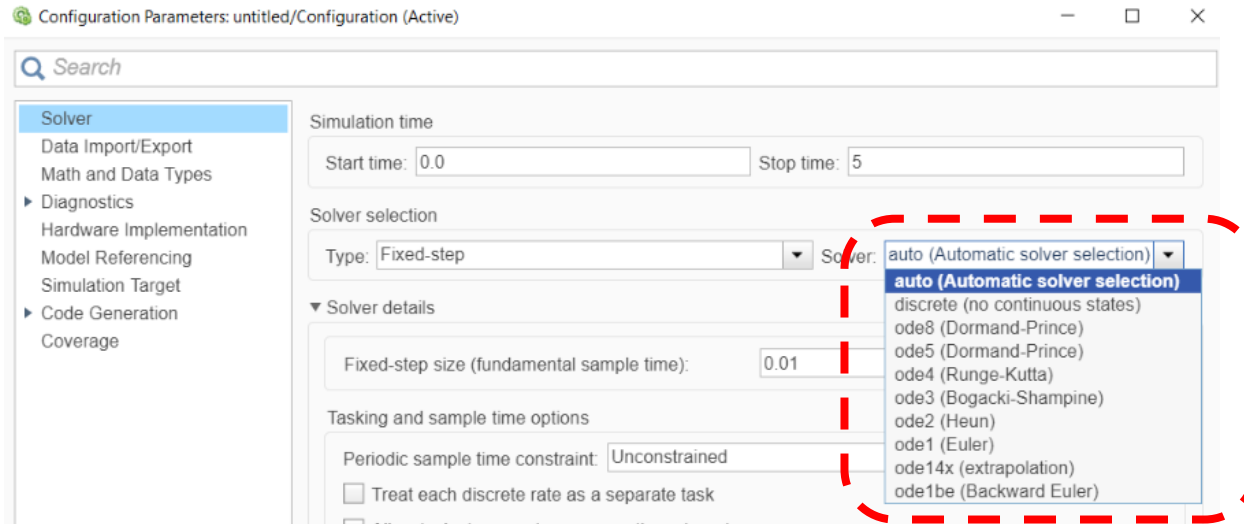

Una **scelta ottimale per il solutore** bilancia, per il problema in esame, la precisione della soluzione e la mole di calcoli richiesta, che influenza il tempo di simulazione.

L'impostazione di scelta automatica del solver, che è la scelta di default, può dar luogo a soluzioni inaccurate in taluni casi «critici» come ad esempio modelli differenziali in cui intervengono segnali con scale di variazione temporale molto diverse fra loro (problemi «stiff») o modelli con elementi discontinui (non-smooth dynamics) e sono necessari solutori specifici.

Per una discussione più approfondita in merito alla scelta del solutore:



<https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/choose-a-solver.html>

Vediamo **un altro blocco elementare per la modellazione di FdT**

Per modellare una FdT espressa nella forma seguente, il blocco Transfer Fcn risulta poco conveniente

$$F(s) = \frac{2(s + 0.5)}{(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$$

Si può utilizzare in alternativa il blocco «Zero-Pole», che si trova sempre nella medesima libreria Continuous dalla quale prelevammo il blocco Transfer Fcn

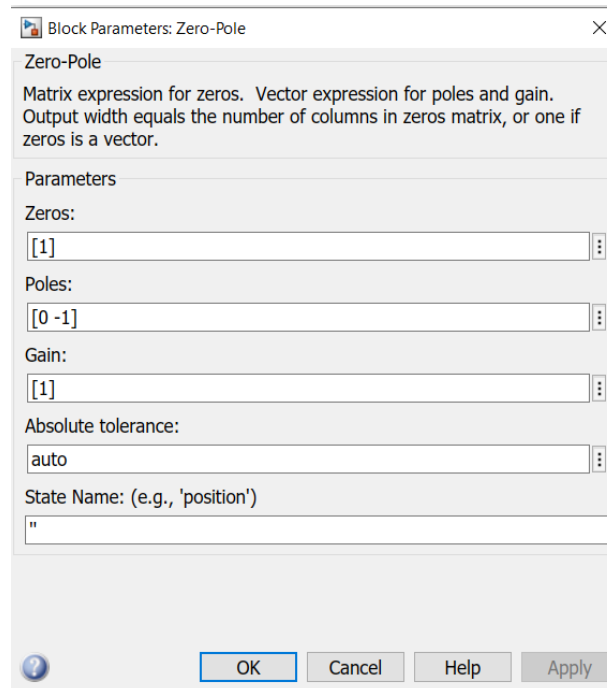

The screenshot shows the 'Block Parameters: Zero-Pole' dialog box. It contains the following fields and text:



- Zero-Pole** (Section Header)
- Matrix expression for zeros. Vector expression for poles and gain. Output width equals the number of columns in zeros matrix, or one if zeros is a vector.
- Parameters** (Section Header)
- Zeros:** [1] (with a dropdown arrow)
- Poles:** [0 -1] (with a dropdown arrow)
- Gain:** [1] (with a dropdown arrow)
- Absolute tolerance:** auto (with a dropdown arrow)
- State Name:** (e.g., 'position') (with a text field containing '')
- Buttons: OK, Cancel, Help, Apply

Vettore che contiene tutti gli zeri

Vettore che contiene tutti i poli



Guadagno in alta frequenza

$$F(s) = \frac{2(s + 0.5)}{(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$$

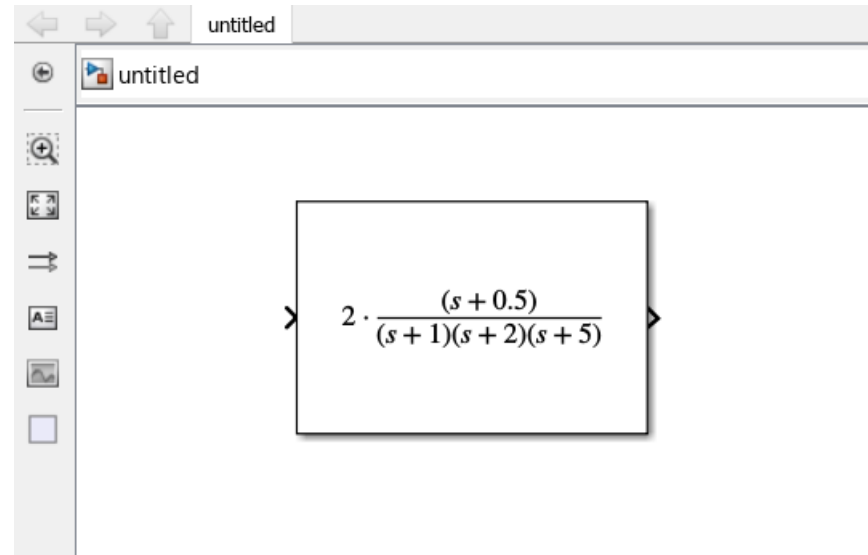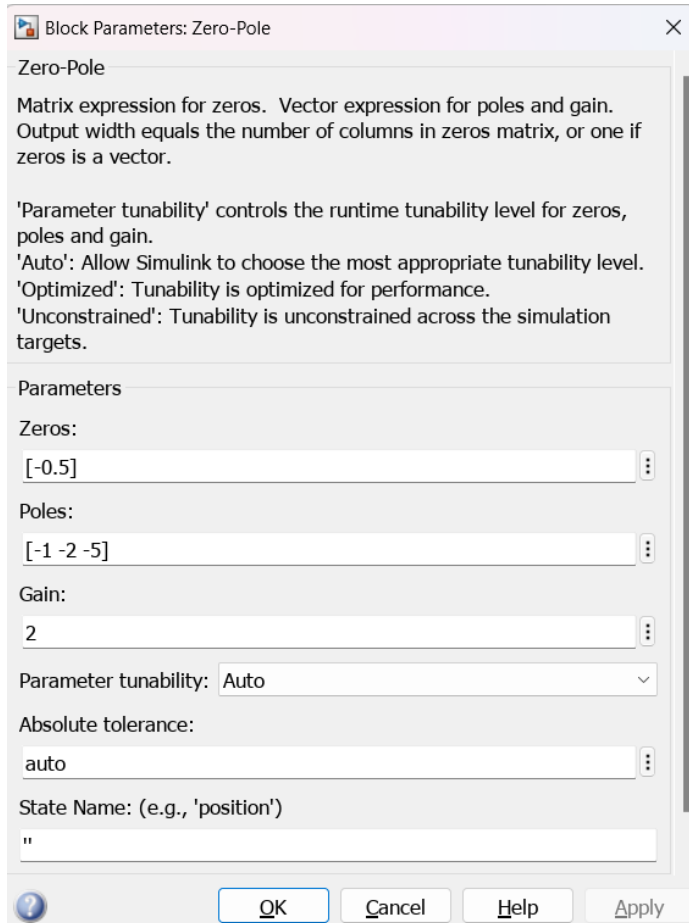

Visualizzare la risposta al gradino unitario.

Che tipo di curva ci aspettiamo ?

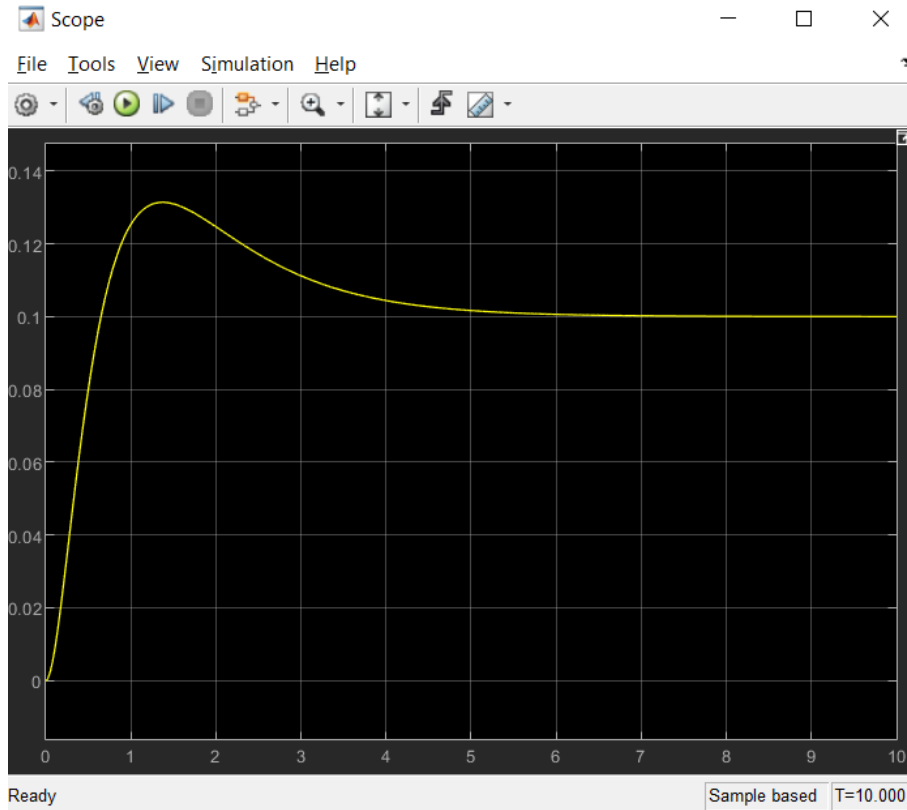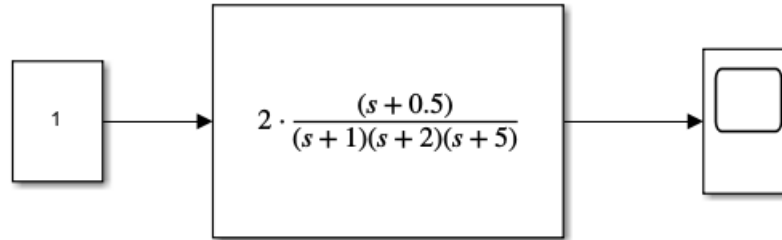


Sovraelongazione indotta dallo zero in bassa frequenza

Dopo il punto di massimo, convergenza monotona verso il regime.

Assenza di comportamenti oscillatori

## Simulazione dinamica di sistemi di controllo LTI in retroazione

### Es. 2

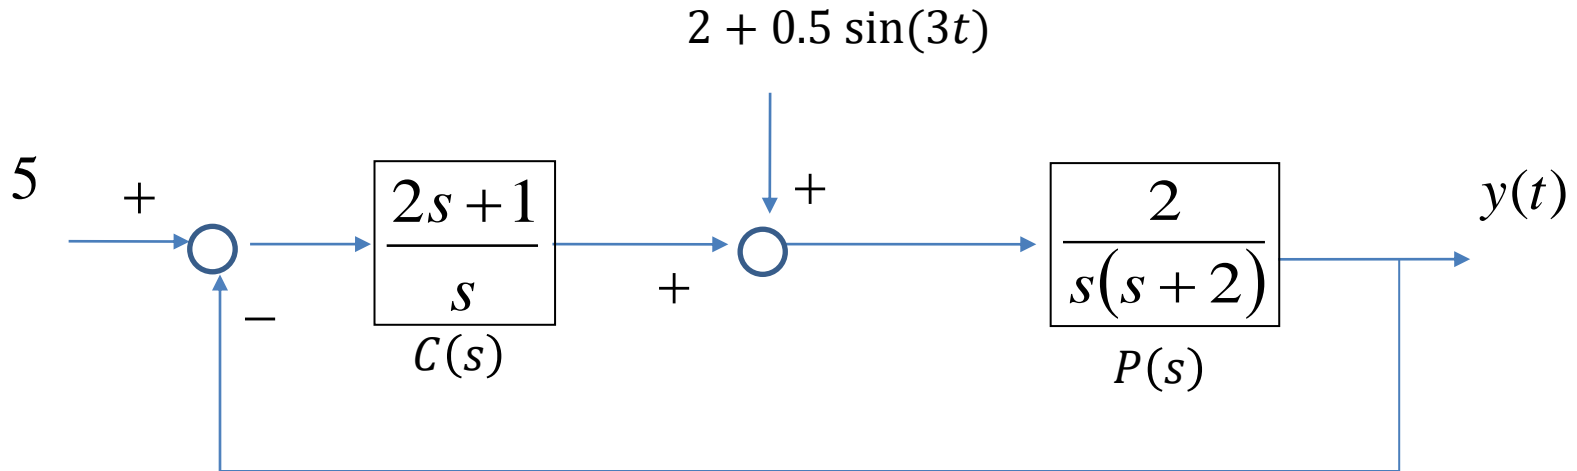


Dato il sistema di controllo in figura (analizzato a lezione nella dispensa « Comportamento a regime dei sistemi di controllo – parte 2»), valutare mediante simulazione dinamica il comportamento transitorio e di regime dell'uscita.


Dobbiamo realizzare nella pagina di lavoro Simulink uno schema in tutto e per tutto equivalente a quello riportato in alto. Rispetto all'esempio precedente serviranno dei blocchi elementari aggiuntivi: due blocchi «Transfer Function», vari nodi sommatori (blocco «Add»), due blocchi «constant» per generare le componenti costanti del set point e del disturbo ed un blocco «Sine wave» per generare la componente sinusoidale del disturbo.

Dopo avere aperto, con le medesime modalità impiegate in precedenza, un modello Simulink «in bianco», vediamo un modo alternativo per importare nello schema i blocchi elementari che ci servono. E' sufficiente fare doppio click in un punto qualsiasi dello schema, e scrivere le prime lettere del nome del blocco affinché venga generata una lista che include il blocco cercato, che può quindi essere selezionato ed importato nel modello.

Importare con la modalità suggerita i blocchi elementari menzionati nella slide precedente, e disporli come nella figura sottostante


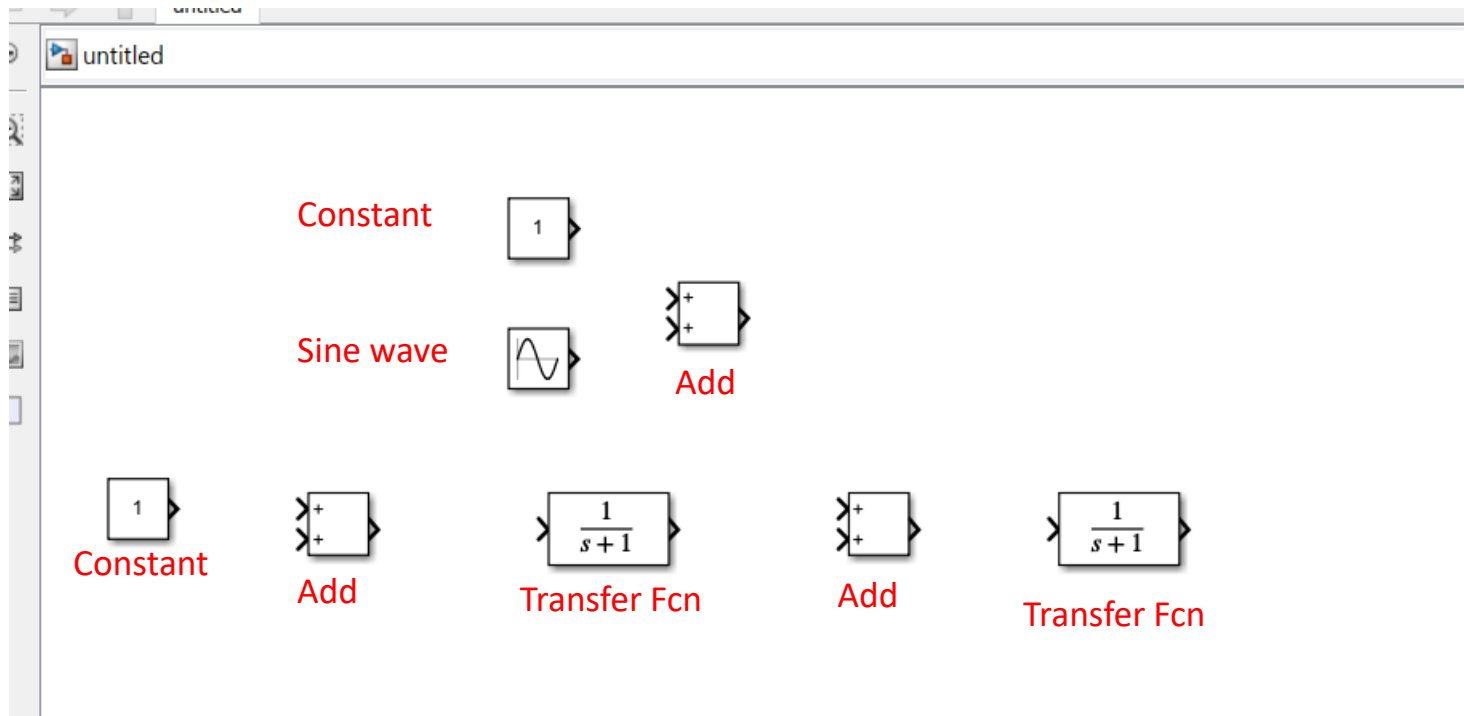


Realizziamo le connessioni come in figura

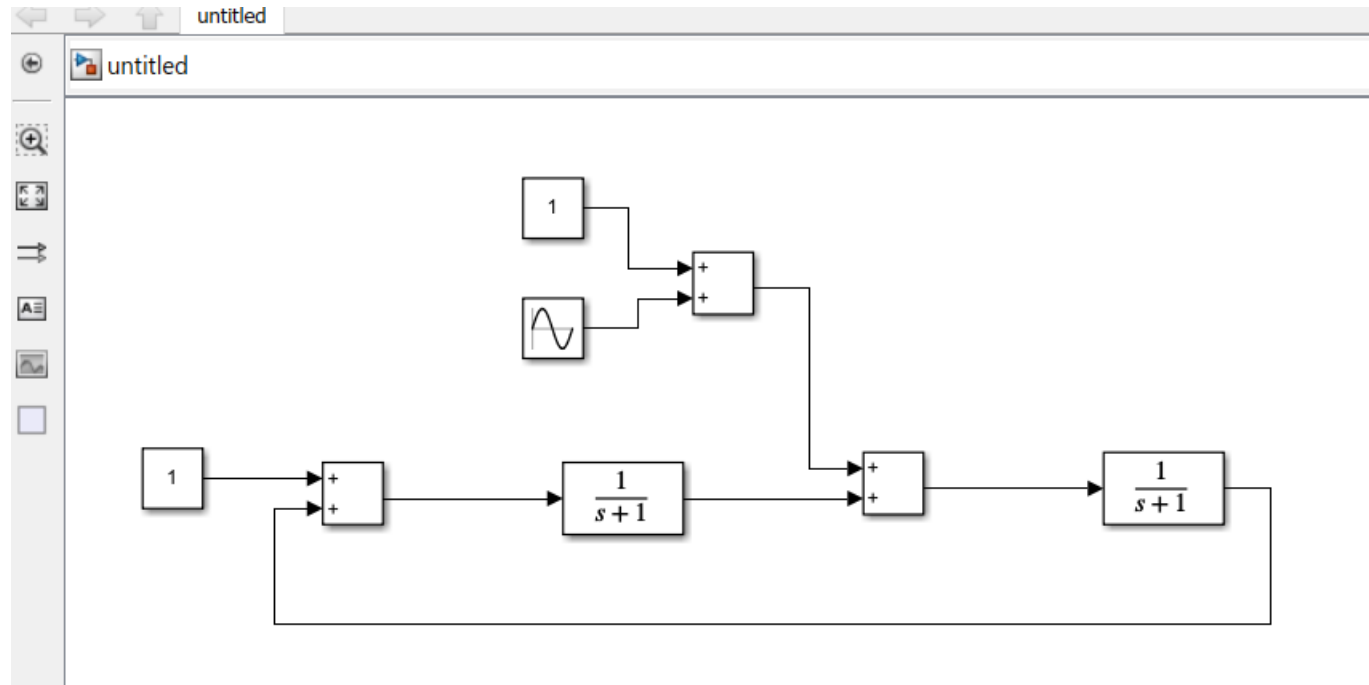


Ora vanno parametrizzati i vari blocchetti. Ciascun blocco, come visto in precedenza, si parametrizza facendo doppio click su di esso ed accedendo alla relativa maschera di parametrizzazione.

Iniziamo con il modificare il nodo sommatore in cui deve essere eseguita la differenza fra il set-point e l'uscita.

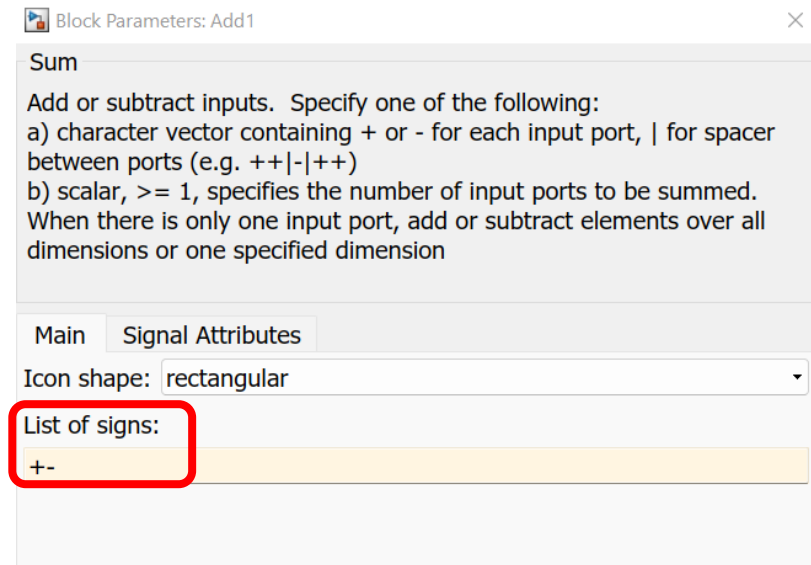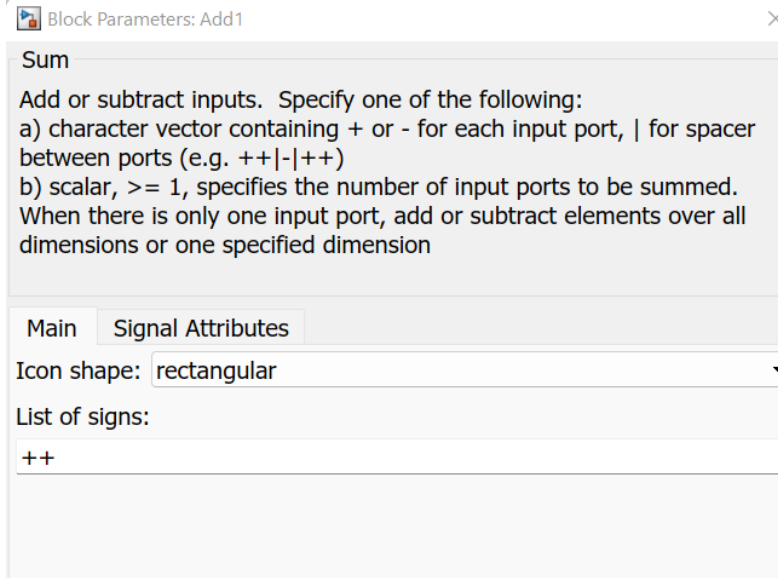

Cambia l'aspetto del nodo sommatore, e compare il terminale negativo

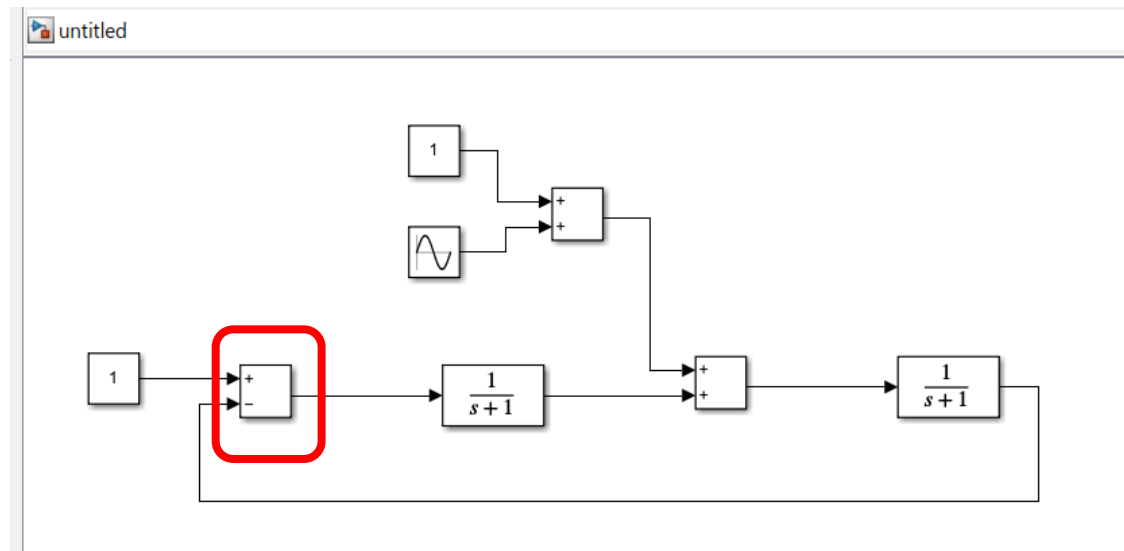



Ora parametrizziamo i due blocchi «Constant» ed i due blocchi «Transfer Fcn»

$$C(s) = \frac{2s + 1}{s}$$




Parameters	
Numerator coefficients:	
[2	1]
Denominator coefficients:	
[1	0]

$$P(s) = \frac{2}{s(s + 2)} = \frac{2}{s^2 + 2s}$$



Parameters	
Numerator coefficients:	
[2]	
Denominator coefficients:	
[1	2 0]

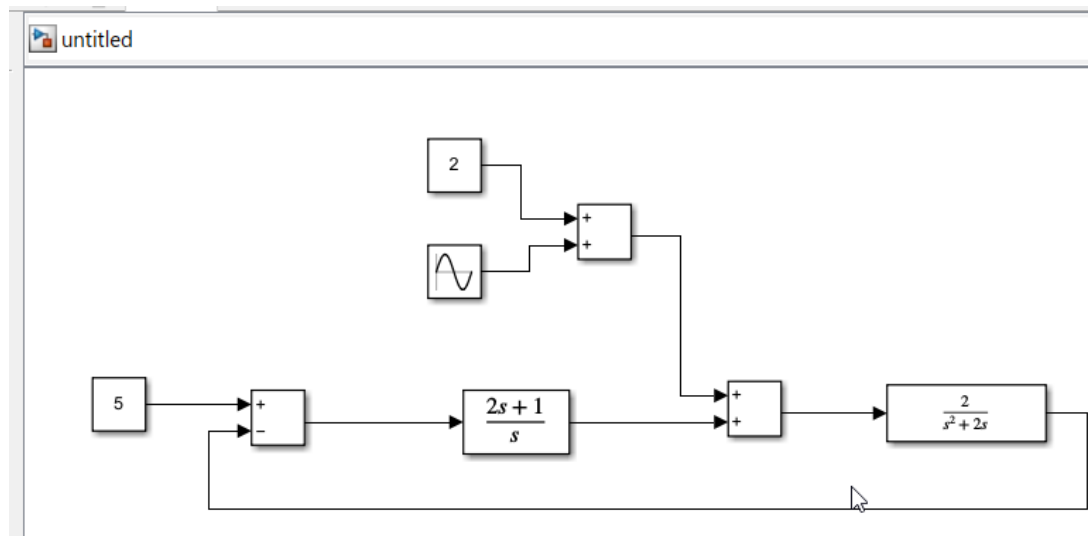

Ora dobbiamo parametrizzare il blocco **Sine Wave** affinché generi il segnale  $0.5 \sin(3t)$   
Mediante il blocco Sine Wave è possibile generare un segnale avente la forma seguente:

$$A \sin(\omega t + \phi) + B$$

Amplitude      Frequency      Phase      Bias


$A = \text{Amplitude} = 0.5$

$\omega = \text{Frequency} = 3$

$\phi = \text{Phase} = 0$

$B = \text{Bias} = 0$


Finestra di parametrizzazione (i valori di default producono in uscita il segnale  $\sin(t)$ )

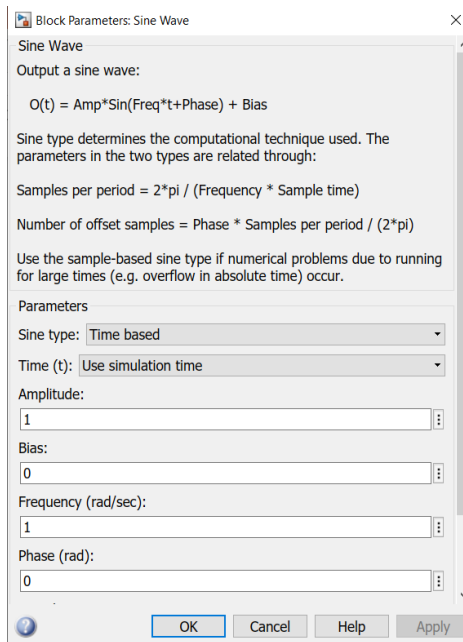

Per generare il segnale  $0.5 \sin(3t)$  si parametrizzi il blocco inserendo i valori soprariportati (v. sotto)


Parameters	
Sine type:	Time based
Time (t):	Use simulation time
Amplitude:	0.5
Bias:	0
Frequency (rad/sec):	3
Phase (rad):	0

Inseriamo il blocco Scope e colleghiamoci in ingresso l'uscita del sistema, impostiamo la durata della simulazione a **20 secondi**, modifichiamo i parametri del solutore numerico come fatto nell'esempio precedente. Siamo ora pronti a mandare in run la simulazione

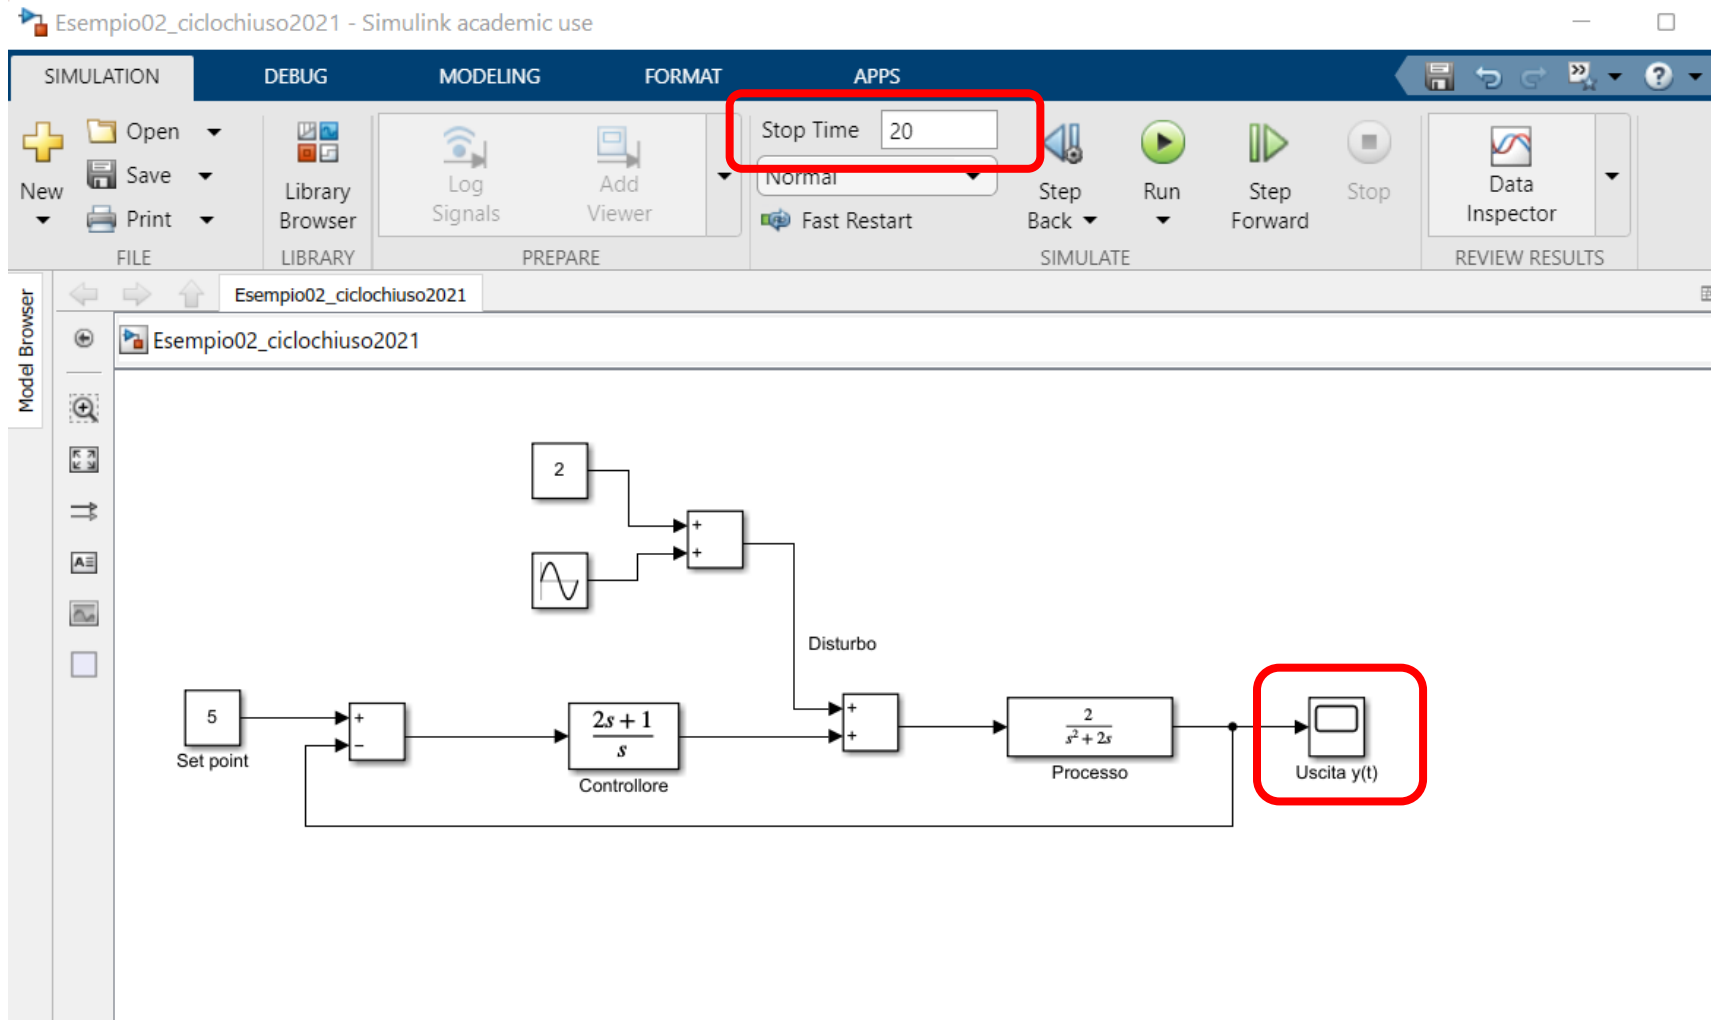


**FILE: Esempio02.slx**

# Evoluzione temporale dell'uscita

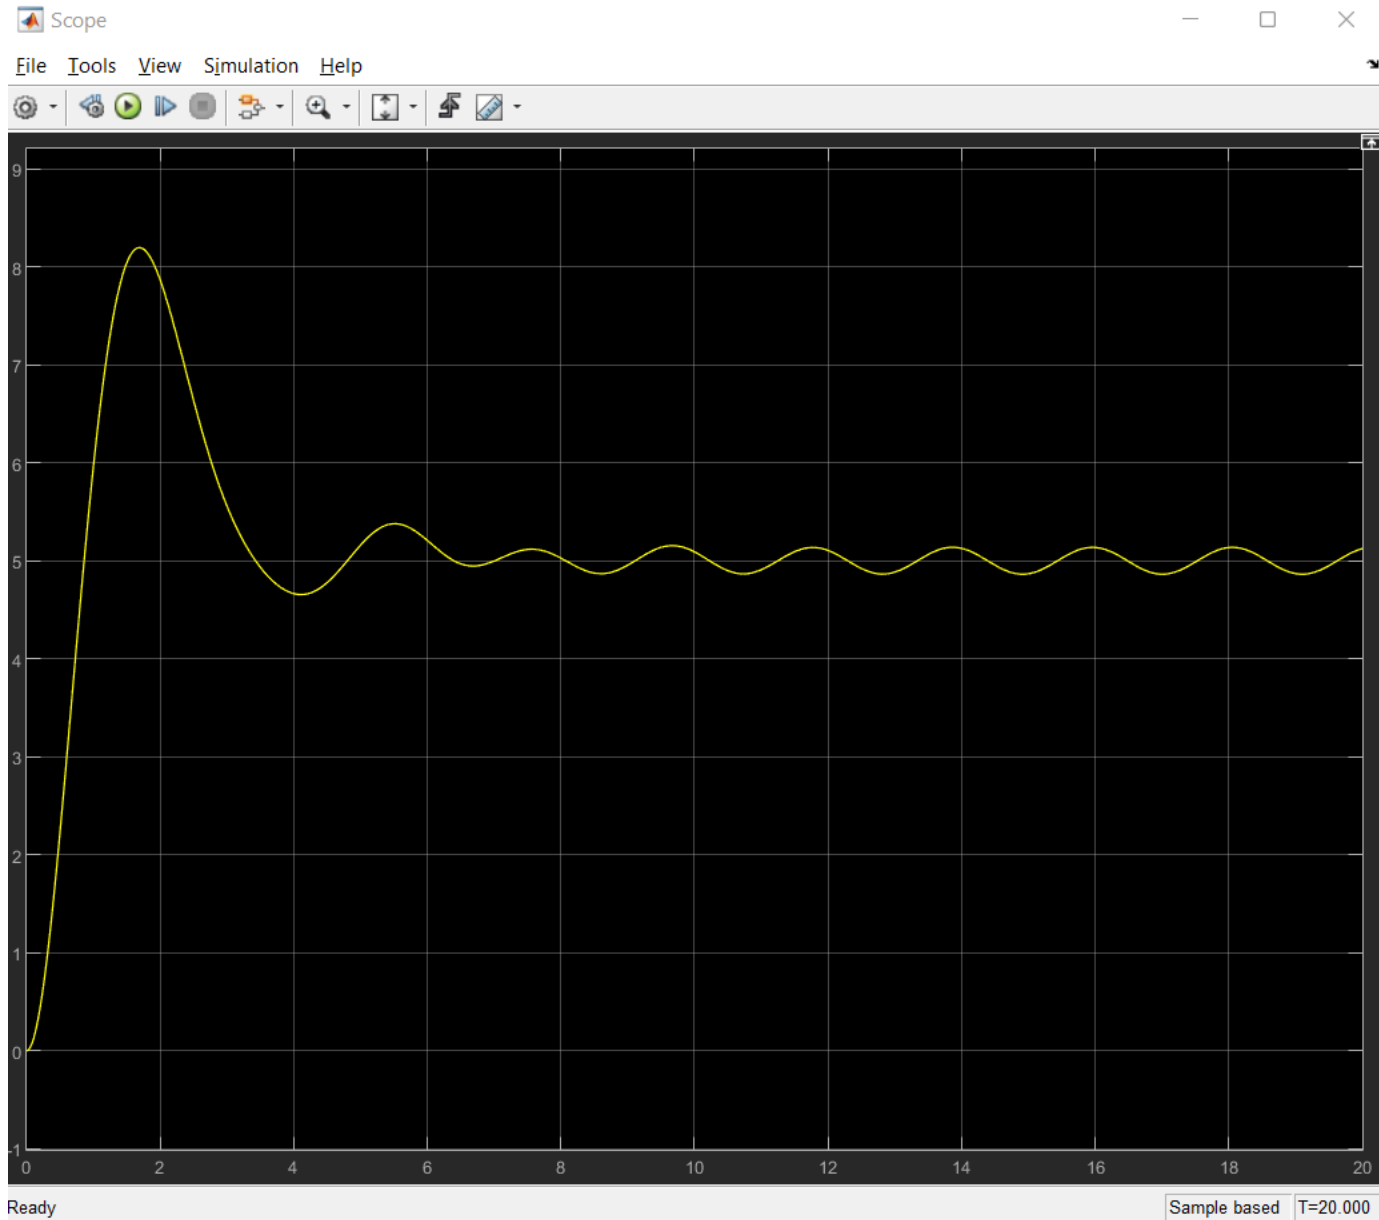

**Es. 3**

Si consideri il seguente sistema di controllo in retroazione (analizzato a lezione nella dispensa « Comportamento a regime dei sistemi di controllo – parte 2 »),

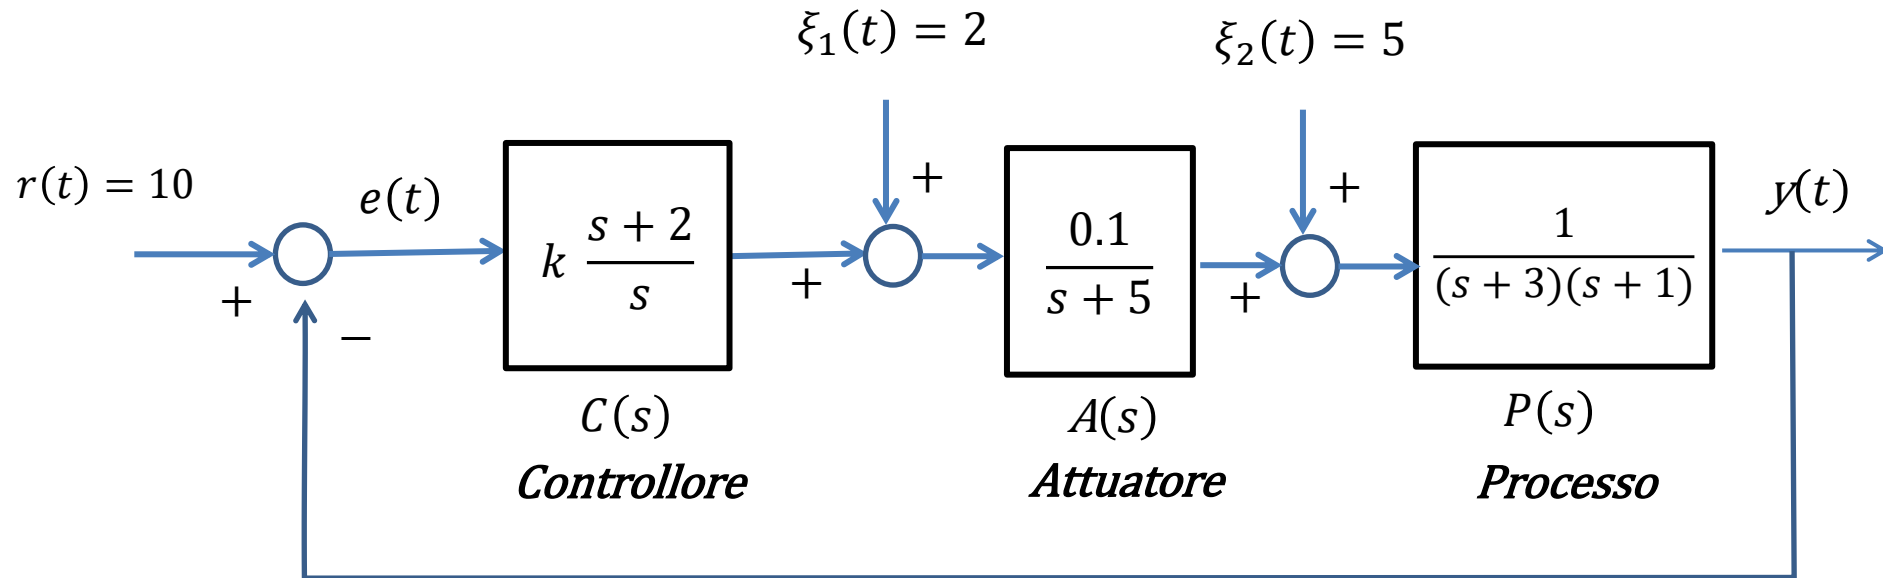


Verificare mediante simulazione dinamica le seguenti deduzioni relativamente alla evoluzione di regime della variabile di uscita al variare del guadagno  $k$

$$y(t) \rightarrow 10 \quad 0 < k < 616.87$$

$$y(t) \text{ oscilla} \quad k = 616.87$$

$$y(t) \rightarrow \infty \quad k > 616.87$$

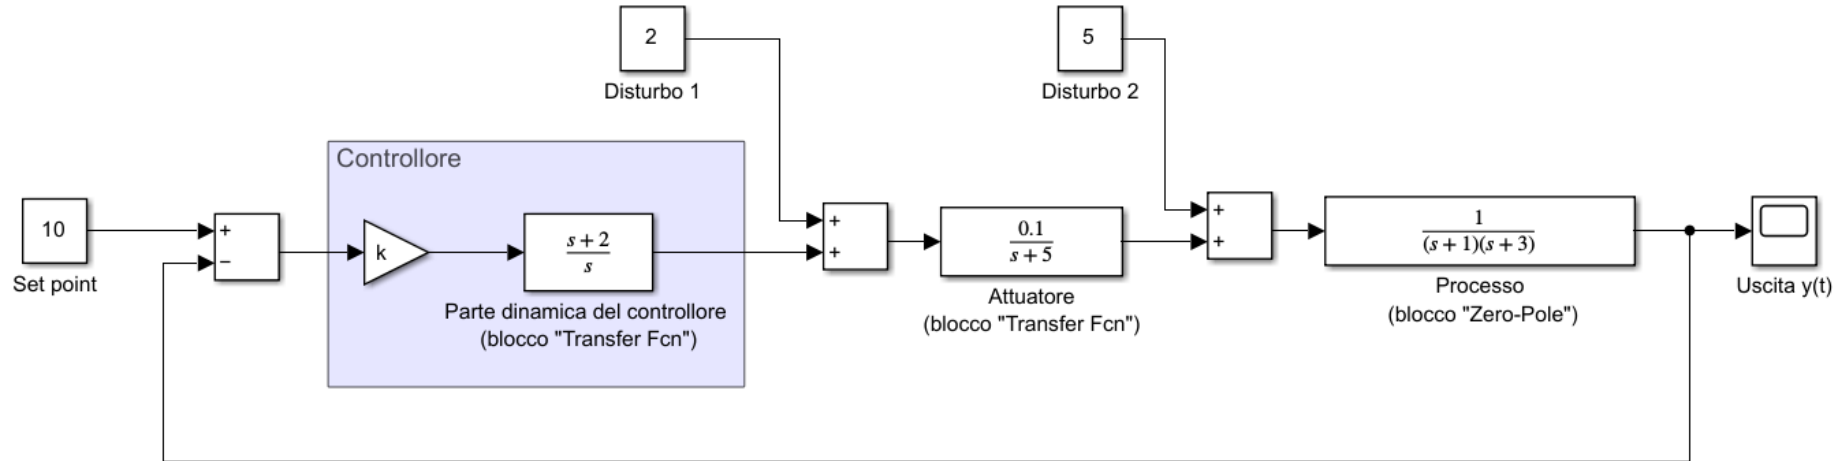

**FILE: Esemplio03.slx**


La realizzazione di questo modello Simulink non presenta particolari elementi di novita rispetto al precedente esempio.

## Tracciamento del LdR (fatto a lezione)

$$P_{car}(s) = s(s + 1)(s + 3)(s + 5) + 0.1k(s + 2)$$


$$L(s) = \frac{0.1(s + 2)}{s(s + 1)(s + 3)(s + 5)}$$

$$x_s = -\frac{7}{3} \quad n - m = 3$$

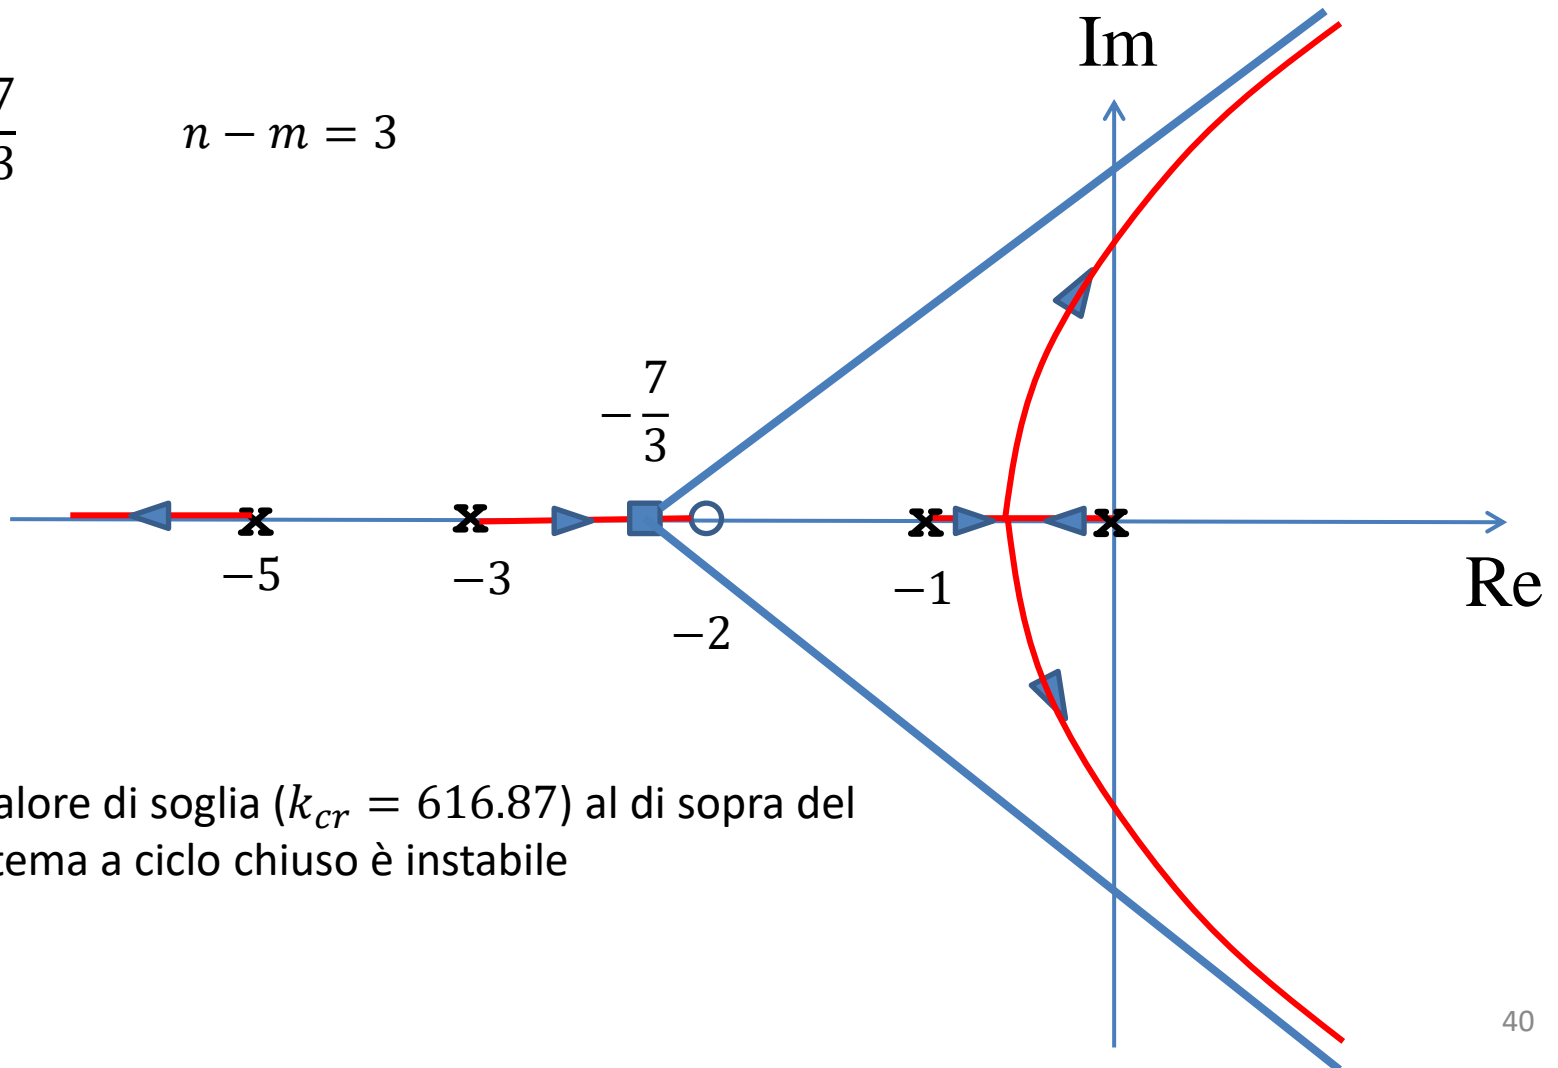

Esiste un valore di soglia ( $k_{cr} = 616.87$ ) al di sopra del quale il sistema a ciclo chiuso è instabile

# Tracciamento del luogo delle radici mediante Matlab

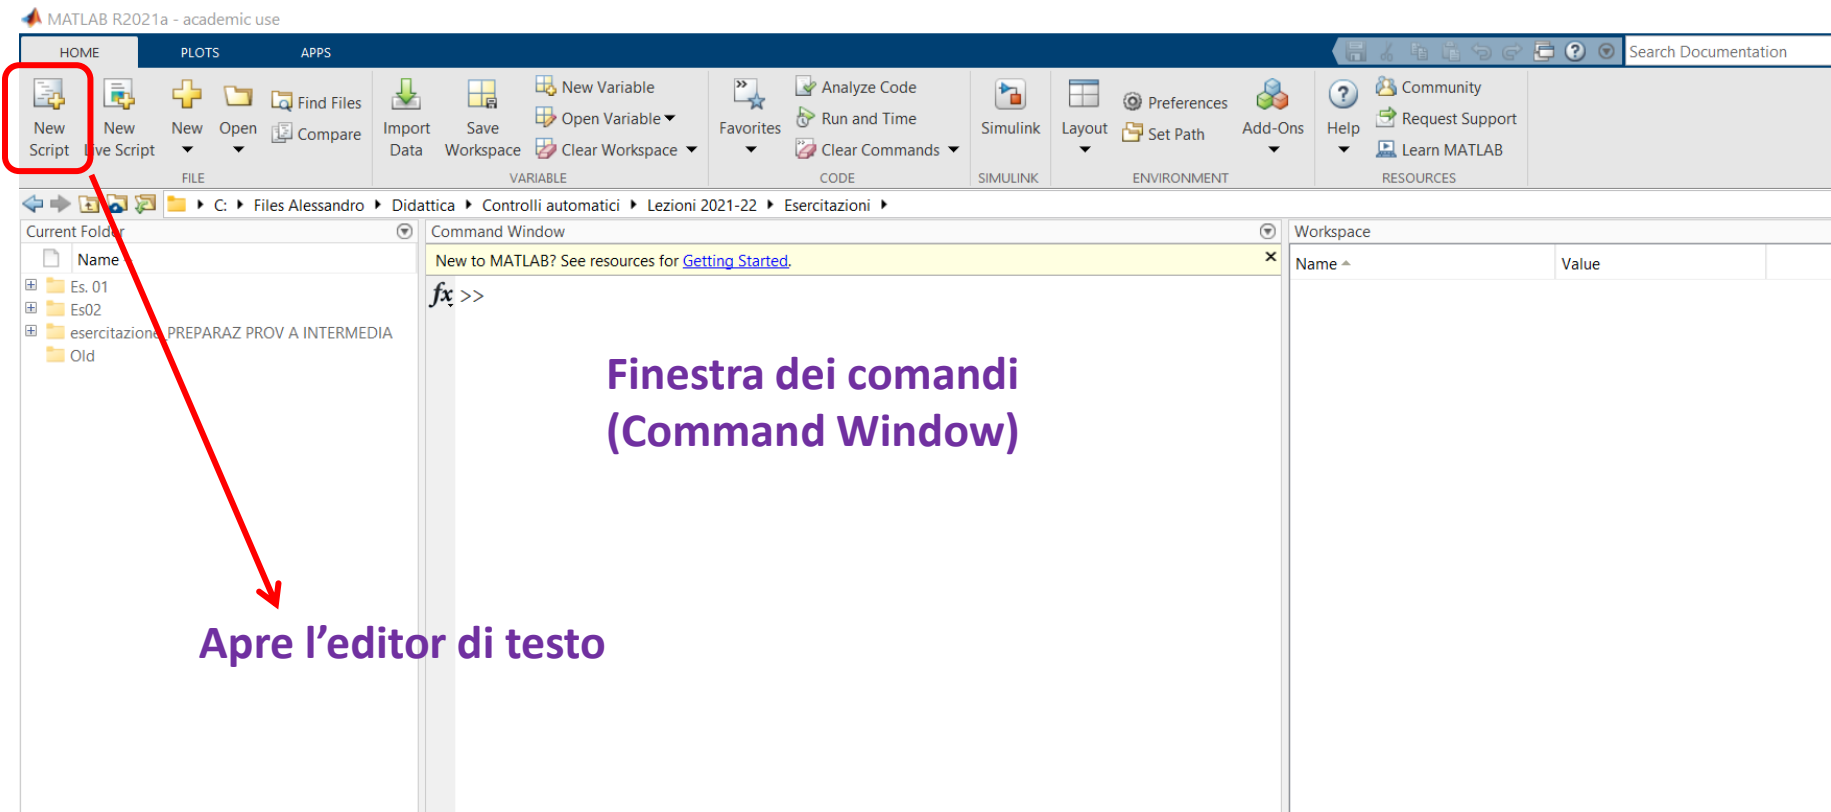




The image shows the MATLAB R2021a interface. The top toolbar contains various icons for file operations. A green box highlights the 'Current Folder' button (represented by a folder icon). A red box highlights the file path 'C:\Files Alessandro\Didattica\Controlli automatici\Lezioni 2021-22\Esercitazioni' in the 'Current Folder' dropdown menu. A green arrow points from the 'Current Folder' button to the text 'Pulsante mediante il quale selezionare una diversa Current Folder'. A red arrow points from the file path to the text 'Path della «Current Folder», la cartella in cui vengono salvati tutti i files creati durante la sessione di lavoro'.

**Pulsante mediante il quale selezionare una diversa Current Folder**

**Path della «Current Folder», la cartella in cui vengono salvati tutti i files creati durante la sessione di lavoro**

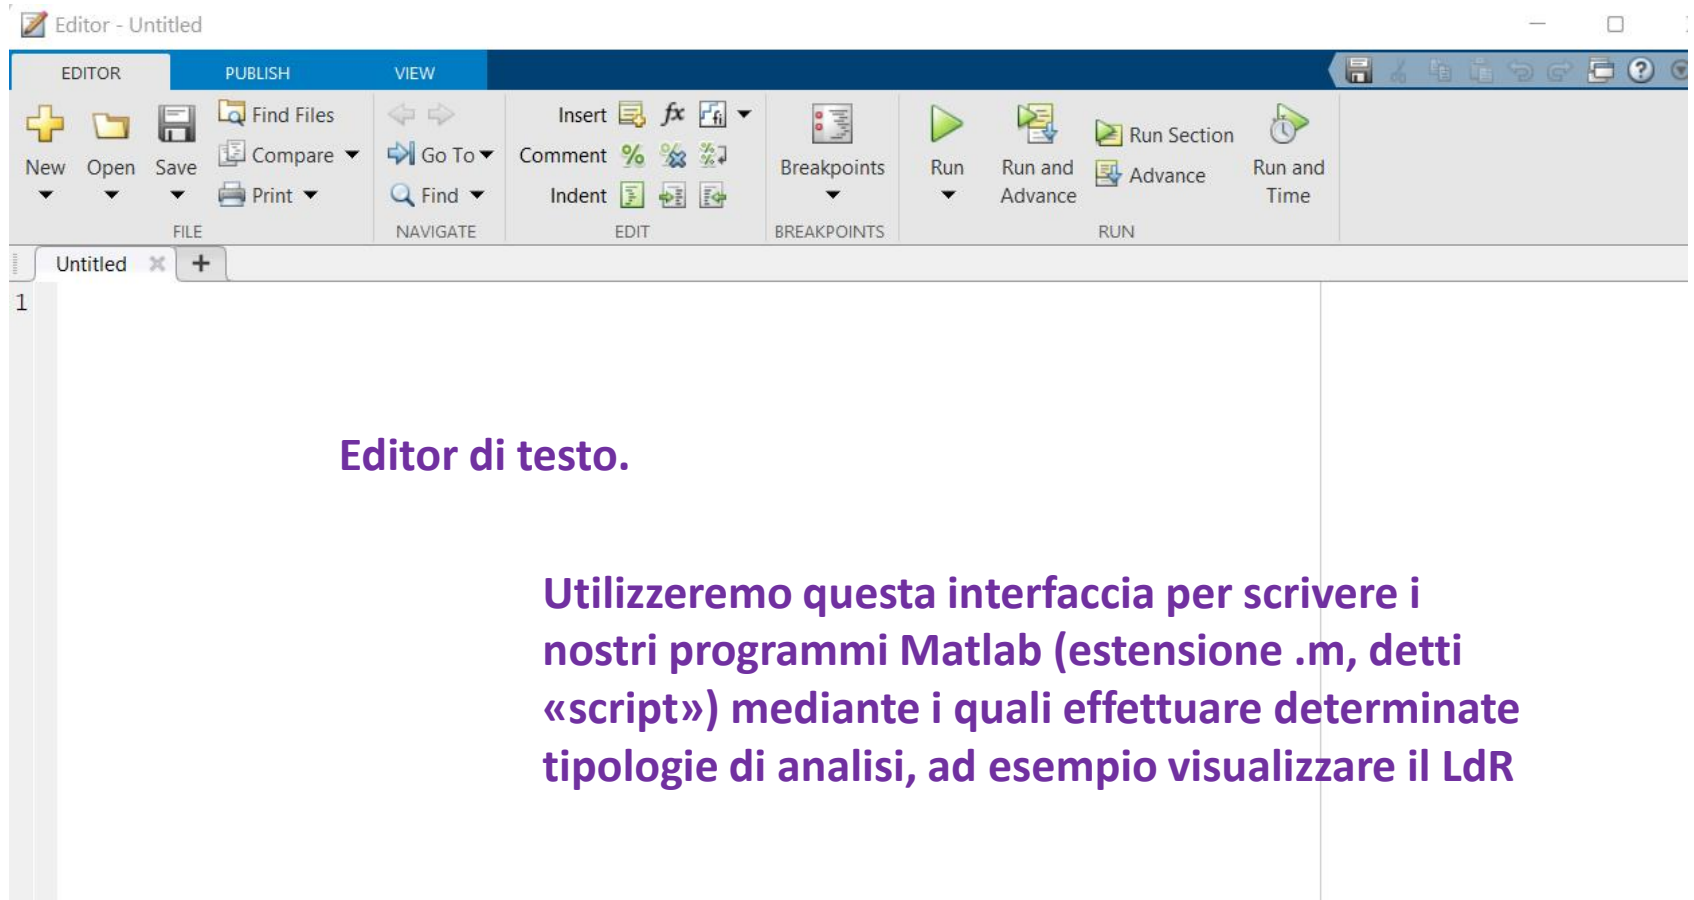

**Editor di testo.**

**Utilizzeremo questa interfaccia per scrivere i nostri programmi Matlab (estensione .m, detti «script») mediante i quali effettuare determinate tipologie di analisi, ad esempio visualizzare il LdR**


## Codice Matlab per il tracciamento del LdR associato all'esempio


```
s=tf('s')
```

```
L=0.1*(s+2)/(s*(s+1)*(s+3)*(s+5));
```


Definizione  $L(s)$

```
rlocus(L)
```

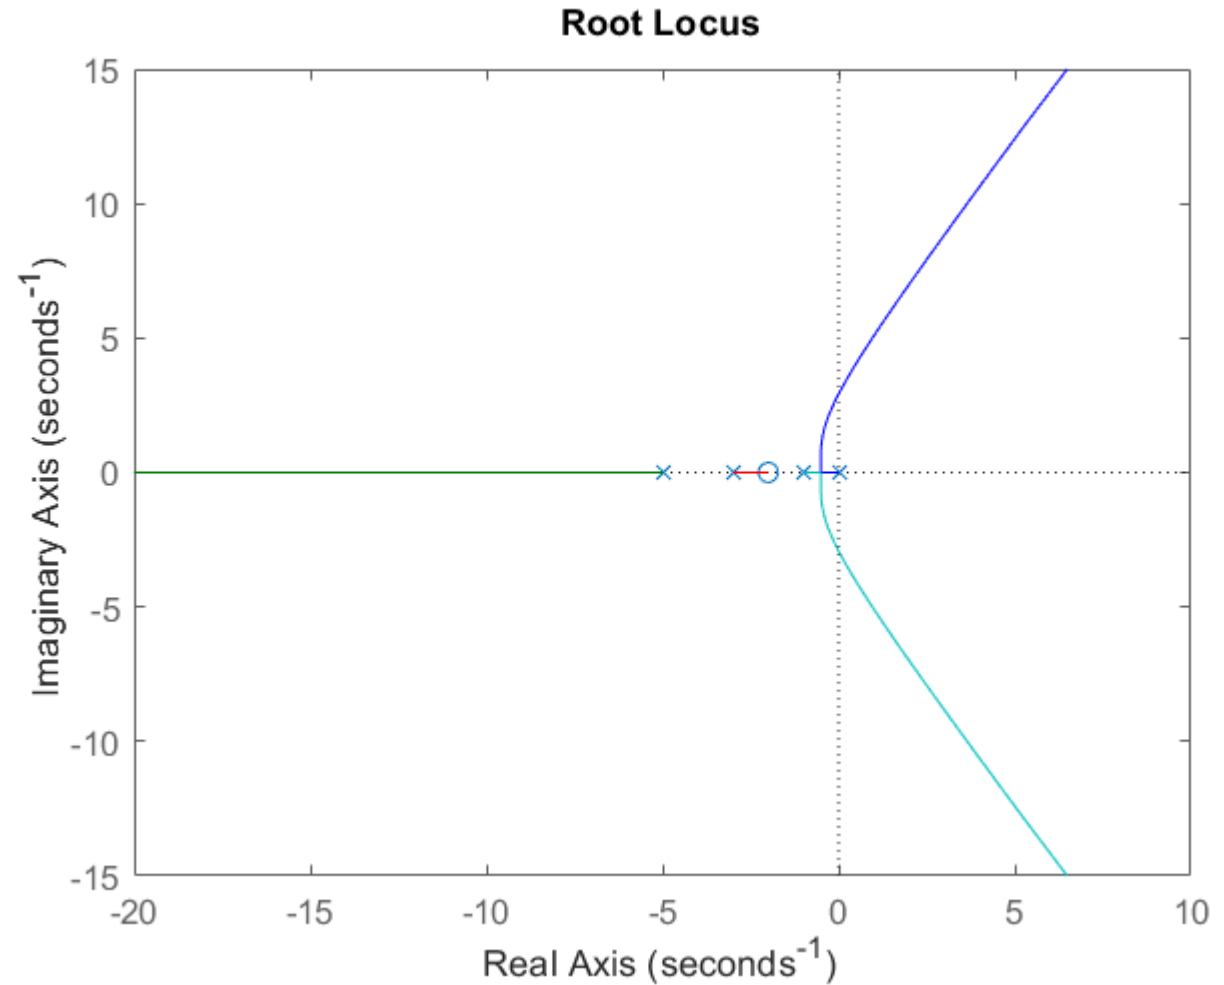


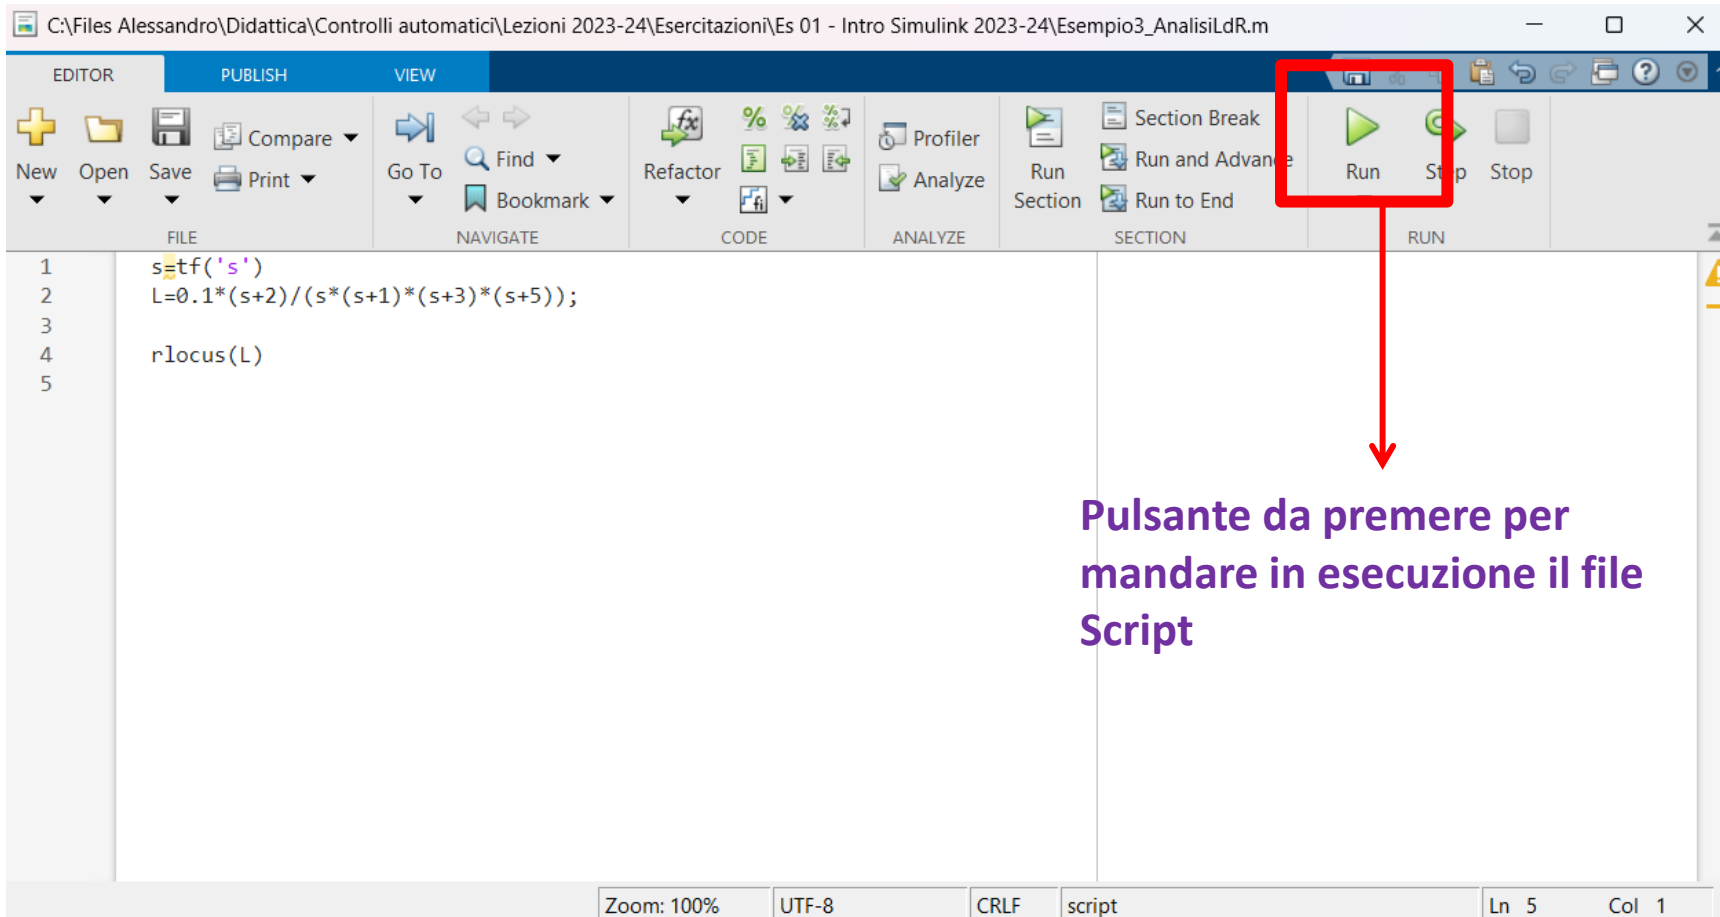

Facciamo scorrere la freccia del mouse sopra i rami del LdR per accedere al valore del guadagno ed alle caratteristiche dei poli e della risposta a ciclo chiuso.

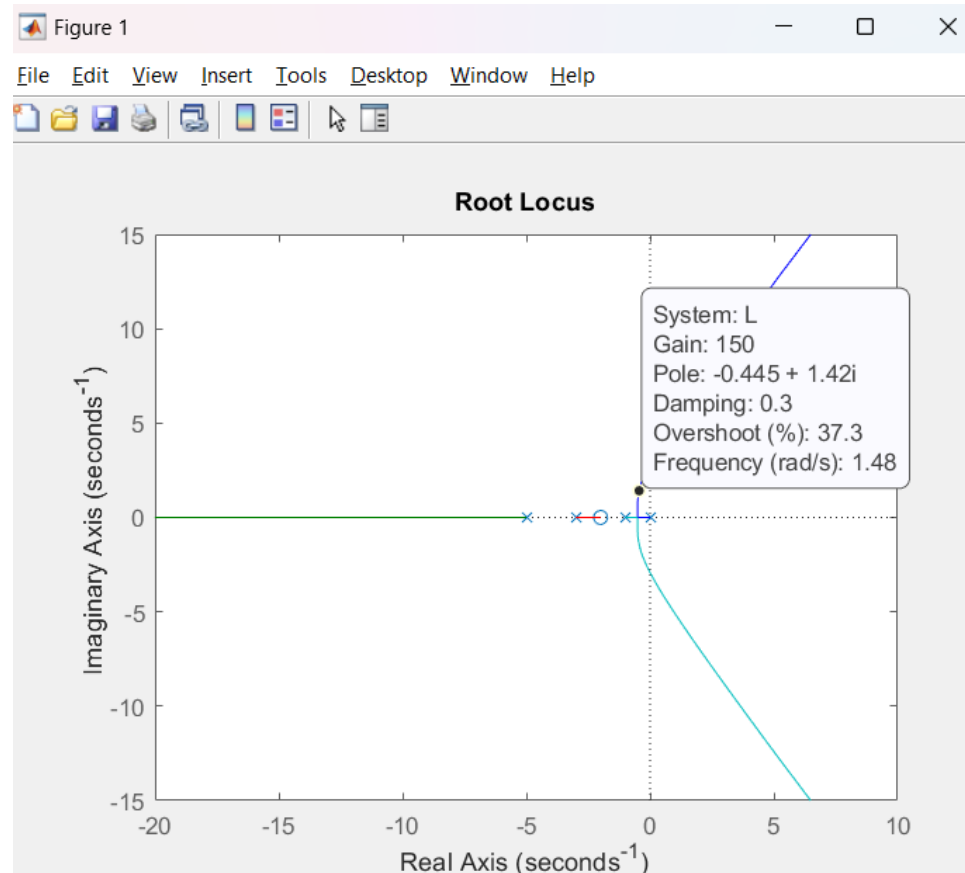

Dopo aver fatto uno Zoom, si può usare questa funzionalità per operare la **taratura del punto doppio**. Il valore del guadagno associato al punto doppio risulta essere pari a circa 18.7.

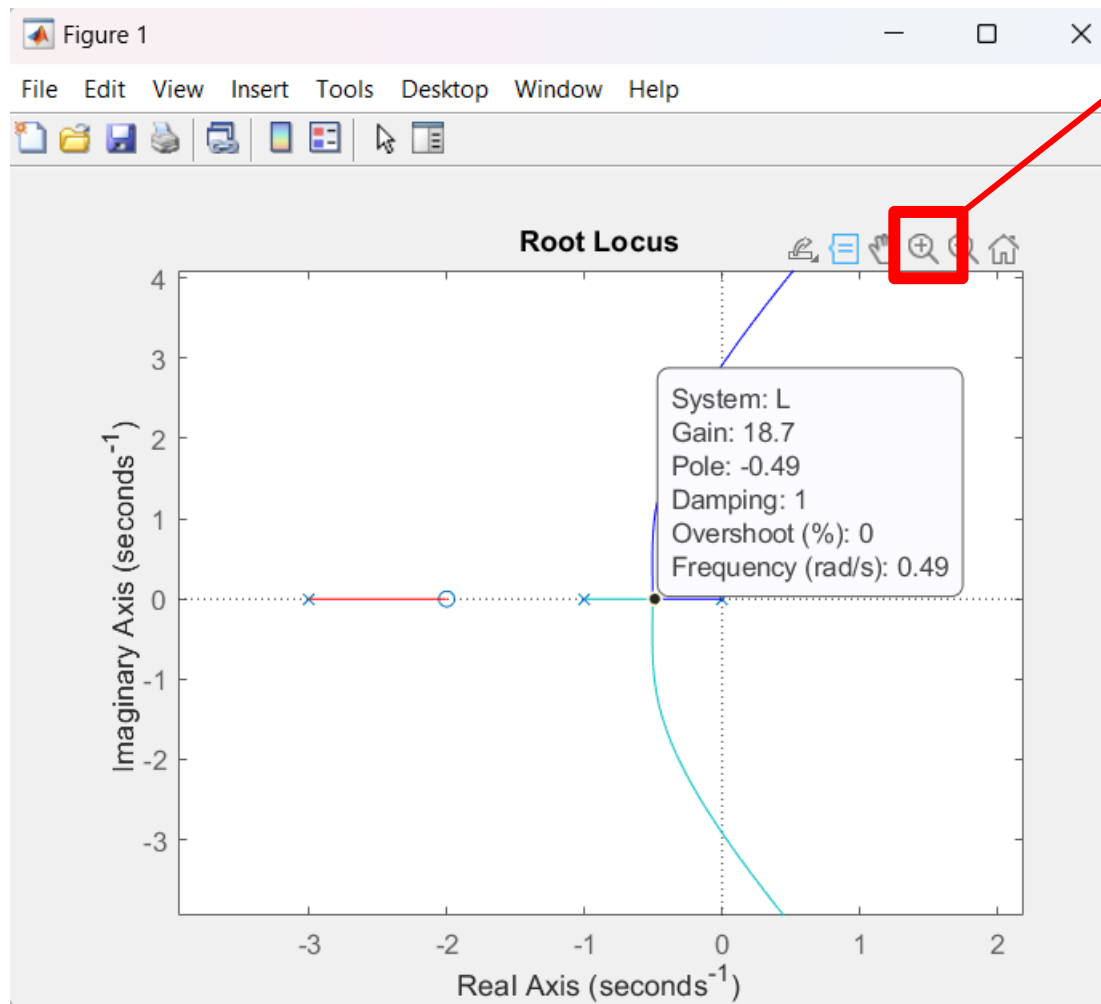

Zoom

E' possibile verificare mediante simulazione che a valori di  $k$  inferiori a 18.7. corrisponde una risposta al gradino monotona crescente, mentre a valori (sufficientemente) ,aggiori corrinde una risposta al gradino oscillatoria